

**INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE
UTILIZATE DE UNITĂȚILE ȘCOLARE DE NIVEL
LICEAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ -
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
STRADA MIHAI VITEAZUL, NR. 12, PIATRA
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
CORP C6**

- ANALIZA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ
- CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ
- RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

Beneficiar: U.A.T. MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

Auditator energetic: Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu
Nr. Certificat de atestare UA01354



15.03.2018



S.C. S & M EXPERT PROJECT S.R.L.

PROIECTARE EXPERTIZARE ASISTENȚĂ TEHNICĂ CONSULTANȚĂ

Punct de lucru Bd. T. Vladimirescu nr 42-44, et. 2, Municipiul Iași, Județul Iași

J22/1541/2014 - CUI RO33658747



Tel-fax: 0332 443 399 / Tel: 0745 90 86 29 / E-mail: office@expertproject.ro / Web: www.expertproject.ro



ISO 9001:2008

LISTA ȘI SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

S.C. S&M EXPERT PROJECT S.R.L.

ŞEF PROIECT	Dr. Ing. Sergiu Popoaei  
ARHITECTURĂ:	Arh. Radu Mihai Panduru   Arh. Vlad Gorgan  Arhitect cu drept de semnătură 
REZISTENȚĂ:	Dr. Ing. Vlad Munteanu 
	Ing. Vasile Bosincianu 
	Ing. Daniel Popoia 
INSTALATII:	ing. Constantin Zetu 
	ing. Marius Adam 
	Dr. Ing. Razvan Silviu Luciu 
AUDIT	Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu  

CUPRINS:

1. ANALIZA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A CLĂDIRII	5
1.1. CARACTERISTICI GEOMETRICE ȘI DE ALCĂTUIRE A CLĂDIRII	5
1.1.1 Descrierea arhitecturală a clădirii	5
1.1.2 Elemente de alcătuire a structurii de rezistență	5
1.1.3 Elemente de izolare termică – Clădire inițială	5
1.1.4 Aprecieri privind starea actuală a clădirii	5
1.1.5 Instalația de încălzire, de preparare a apei calde de consum, climatizare și de iluminat	6
1.2. FIŞĂ DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII.....	7
1.2.1 Elemente generale	7
1.2.2 Construcții	8
1.2.3 Instalații	10
1.3. NOTE DE CALCUL.....	12
1.3.1 Calculul elementelor anvelopei	12
1.3.2 Determinarea rezistențelor termice unidirectionale R:	12
1.3.3 Rezistențe termice corectate R' [m^2K/W] - clădire reală	13
1.3.4 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire	16
1.3.5 Calculul consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de iluminat interior	19
1.3.6 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum	19
1.3.7 Energia primară și emisiile de CO ₂	22
1.4.RAPORT DE ANALIZĂ ENERGETICA A CLĂDIRII	24
1.4.1 Clădire reală	24
1.4.2 Clădirea de referință	25
1.4.3 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire pentru clădirea de referință	26
1.4.4 Eficiența energetică a sistemelor de iluminat interior	29
1.4.5 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum	29
1.4.6 Energia primară și emisiile de CO ₂	32
BIBLIOGRAFIE.....	34
CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ,	35
ANEXA LA CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ	35
2. AUDIT ENERGETIC.....	44
2.1.PREZENTARE GENERALĂ.....	45
2.1.1 Informații generale	45
2.1.2 Informații privind construcția	45
2.1.3 Informații privind instalațiile	45
2.2. PREZENTAREA SOLUȚIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ	46
2.2.1 Prezentarea soluțiilor de modernizare energetică a anvelopei clădirii	46
2.3.NOTE DE CALCUL CLĂDIRE AMELIORATĂ TERMIC	48
2.3.1 Elementele de construcție perimetrale care intră în alcătuirea anvelopei clădirii: Clădire ameliorată termic ..	48
2.3.2 Determinarea rezistențelor termice unidirectionale (în câmp curent) R: CLĂDIRE AMELIORATĂ TERMIC ..	48
2.3.3 Rezistențe termice corectate R' [m^2K/W] – clădire ameliorată termic	49
2.3.4 Clădire ameliorată termic – Calculul coeficientului global de pierderi de căldură	50
2.3.5 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire	51
2.3.6 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum	54



2.3.7 Calculul consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de iluminat interior.....	57
2.3.8 Energia primară și emisiile de CO ₂	58
II.4.1 Informații generale	59
II.4.2 Informații privind construcția.....	59
II.4.3 Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii și concluzii.....	62
ANEXE.....	66
1. PLAN DEMISOL EXISTENT, PLAN PARTER EXISTENT, PLAN ETAJ 1 EXISTENT, PLAN ETAJ 2 EXISTENT, SECTIUNE TRANSVERSALĂ EXISTENTĂ, PLAN DEMISOL PROPUȘ, PLAN PARTER PROPUȘ, PLAN ETAJ 1 PROPUȘ, PLAN ETAJ 2 PRPUȘ, PLAN SECTIUNE TRANSVERSALĂ PROPUȘĂ	66
2. 2. SOLUȚII TEHNICE DE PRINCIPIU – DETALII.....	66
(conform SC007/2013)	66



1. ANALIZA TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ A CLĂDIRII

1.1. Caracteristici geometrice și de alcătuire a clădirii

1.1.1 Descrierea arhitecturală a clădirii

construcție cu regim de înălțime D+P+2E, este compartimentată interior, în încăperi cu destinații specifice învățământului și activităților de întreținere, astfel încât adăpostește: la demisol un umăr de 11 spații: 2 ateliere reparație, 1 atelier tâmplărie, 1 hol, 2 case scării, 2 grupuri sanitare, 1 vestiar, 1 centrală termică, 1 boxă/magazie; la parter un umăr de 12 spații: 5 săli de clasă, 1 cabinet, 1 windfang, 1 hol, 2 case scării, 2 grupuri sanitare; la etaj I un umăr de 12 spații: 2 laboratoare informatică, 1 laborator, 1 hol, 2 case scării, 2 grupuri sanitare, 2 cabinete, 1 server calculatoare, 1 centru ro.edu.net; la etaj II un umăr de 10 spații: 3 laboratoare, 1 hol, 2 case scării, 2 grupuri sanitare, 2 cabinete.

Informațiile disponibile indică 1977 ca fiind anul construirii.

Corpului de clădire C6 se încadrează în categoria structurilor tip sală/hală, cu structura de rezistență în cadre spațiale din beton armat cu stâlpi și planșee (grinzi și plăci) realizate prefabricat și monolit.

1.1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală

- regim de înălțime corp clădire: existent D+P+2E
- dimensiuni maxime în plan 31,30 x 15,47 m;
- H-MAX. STREAȘINĂ_{existent} = 11,25 m;
- H-MAX. COAMĂ_{existent} = 13,50 m;

Fondul construit are următoarele caracteristici:

- TOTAL Ac_{existent}= 466,66 mp
- TOTAL Ad_{existent}= 1882,81 mp
- TOTAL Au_{existent}= 1702,49 mp

1.1.2 Elemente de alcătuire a structurii de rezistență.

Infrastructura

Situația constatată, în urma examinărilor vizuale efectuate în teren, se caracterizează prin:

- tipul sistemului de fundație: fundație continuă sub pereti, completată cu fundații izolate tip pahar sub stâlpii prefabricați din beton;
- dimensiuni secționale ale fundațiilor continue: 70x135cm (zona de talpă)/ 30x415cm la fundațiile exterioare/ interioare;
- dimensiuni secționale ale fundațiilor tip pahar: 225x250x55cm (zona de talpă)/ 145x170x72,5cm (zona de pahar);
- adâncimea de fundare: -5,50m în raport cu cota ± 0,00m la fundațiile continue, 7,00m în raport cu cota ± 0,00m la fundațiile tip pahar ;
- material: beton armat (conform Fig. 27);
- soclu din beton simplu tencuit cu mortar din ciment.

Suprastructura

În elevație, construcția are regim de înălțime parter.

Elementele structurale au caracteristicile dimensionale:

- stâlpi prefabricați din beton armat: secțiune 35x50cm;
- grinzi prefabricate din beton armat: secțiune 35x60cm;
- acoperiș din placi prefabricate din beton și șarpantă din lemn cu tablă zincată P.



1.1.3 Elemente de izolare termică – Clădire inițială

1.1.4 Aprecieri privind starea actuală a clădirii

1. Grad de degradare:

- a. pereti exteriori: - din zidărie de cărămidă cu goluri verticale
 - tencuieli – culori deschise ☑, culori închise□, culori neutre □

- pete condens – da , nu
 - umiditate - da , nu
 - mucegai - da , nu
 - tencuieli desprinse - da , nu
 - infiltrații de apă - da , nu
 - pereți interiori spre casa scării – nu este cazul
 - pete condens - da , nu
 - umiditate - da , nu
 - mucegai - da , nu
 - tencuieli desprinse – da , nu
 - infiltrații de apă - da , nu
- b. acoperiș–
- infiltrații – da , nu
 - pete condens- da , nu
 - mucegai - da , nu
 - tencuieli pe tavan desprinse- da , nu
 - ultima reparație - > 2 ani
- c. pardoseală cota zero – placa de beton armat: degradată , putrezită , în stare bună
- d. Tâmplărie exterioară : tâmplărie din PVC
- etanșă , neetanșă
- e. surse de vaporii: utilizarea clădirii
- f. Imobilul prezintă o uzură medie cauzată de utilizarea spațiilor.

Expertiza tehnică

Expertiza tehnică la corpul de clădire se realizează în paralel cu auditul energetic. Concluziile expertizei structurale vor influența demararea lucrărilor de reabilitare termofizică.

Investigațiile realizate pe teren au evidențiat un grad de protecție termică foarte slab al clădirii care nu satisface exigențele minime actuale de confort higrotermic și consum de energie. Astfel, se impun măsuri de protecție termică suplimentară a elementelor anvelopei și de modernizarea instalațiilor.

1.1.5 Instalația de încălzire, de preparare a apei calde de consum, climatizare și de iluminat

- Clădirea este dotată cu centrală termică cu combustibil gazos;
- Există instalație pentru prepararea apei calde menajere;
- Clădirea este dotată cu instalație de iluminat.



1.2. FIŞĂ DE ANALIZĂ TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII

1.2.1 Elemente generale Proiectant: S.C. S&M EXPERT PROJECT S.R.L. IAŞI / DATA: 15.03.2018

Obiectivul ce se dorește a fi finanțat este Corpul C6 al Colegiului Național de Informatică. Clădirea are regim de înălțime D+P+2E

Clădirea: Corp C6 Colegiul Național de Informatică

Adresa: municipiul Piatra Neamt, Mihai Viteazu, nr. 12, judetul Neamt

Titularul investitiei: Municipiul Piatra Neamt

- Categoriea clădirii:

<input type="checkbox"/> locuințe	<input type="checkbox"/> birouri	<input type="checkbox"/> spital
<input type="checkbox"/> comerț	<input type="checkbox"/> hotel	<input type="checkbox"/> autorități locale / guvern
<input checked="" type="checkbox"/> școală	<input type="checkbox"/> cultură	<input type="checkbox"/> altă destinație:

- individuală înşiruită
 bloc tronson de bloc

- Zona climatică în care este amplasată clădirea: III($T_c = -18^{\circ}\text{C}$)
 - Regimul de înălțime al clădirii: **D+P+2E**

- Anul construcției: - 1977
 - Proiectant / constructor: -NECUNOSCUT-

- Structura constructivă: (inițial)
 - pereți activi de zidărie
 - pereți interiori structurali din lemn
 - diafragme din beton armat
 - cadre din beton armat
 - stâlpi și grinzi din lemn masiv
 - schelet metalic

Existenta documentatiei constructiei si instalatiei aferente acesteia:

- existență documentației construcției și instalațiilor
 - partiu de arhitectură - relevu
 - secțiuni reprezentative ale construcției - relevu
 - detalii de construcție,
 - planuri pentru instalația de încălzire interioară,
 - schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară.
 - planuri pentru instalatia sanitara.

Gradul de expunere la vânt:

- adăpostită moderat adăpostită


liber expusă
(neadăpostita)

- #### □ Starea subsolului tehnic al slădirii: nu există subsol

Subsol inundat/inundabil (posibilitatea de refuzare a apei exterioare)

- Densitol uscat,
Subsol uscat cu posibilitatea de acces la instalatia comună

Plan de situatie/schita cladirii cu indicarea orientarii fata de punctele cardinale, a distantei pana la cladiri din apropiere si inaltimea acestora si pozitionarea sursei de caldura sau a punctului de racord la sursa de caldura exterioara

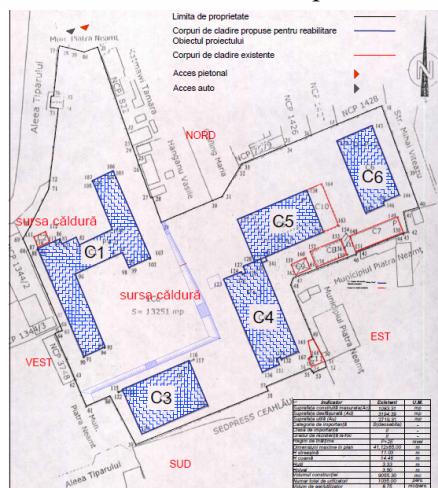

1.2.2 Construcții

Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

Pereți exteriori și interiori opaci:

Pereți exteriori opaci alcătuire:

P.E.	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Pereți Ext NV	Pereți de zidarie de caramida cu goluri 24 cm	152,1	Tencuială interioară	0,03	0,95
			Zidărie de cărămidă cu goluri	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
Pereți Ext SE	Pereți de zidarie de caramida cu goluri 24 cm	152,59	Tencuială interioară	0,03	0,97
			Zidărie de cărămidă cu goluri	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
Pereți Ext NE	Pereți de zidarie de caramida cu goluri 24 cm	236,14	Tencuială interioară	0,03	0,94
			Zidărie de cărămidă cu goluri	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
Pereți Ext SV	Pereți de zidarie de caramida cu goluri 24 cm	228,64	Tencuială interioară	0,03	0,93
			Zidărie de cărămidă cu goluri	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
TOTAL		769,47			

Aria totală a pereților exteriori opaci [m²] – 769,47

Stare:

bună, pete condens igrasie,

Starea finisajelor:

bună, tencuială căzută parțial

Tipul și culoarea materialelor de finisaj: tencuieli în culori deschise și închise

Pereți de rost

Pereți interiori spre spații neîncălzite – nu este cazul

Perete demisol spre subsol neîncălzit – nu este cazul

Perete demisol spre pământ – nu este cazul



P.E.	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Pereți Ext NV	Pereți din beton armat 24 cm	49,35	Tencuială interioară	0,015	0,95
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,015	
Pereți Ext SE	Pereți din beton armat 24 cm	46	Tencuială interioară	0,015	0,95
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,015	
Pereți Ext NE	Pereți din beton armat 24 cm	94,85	Tencuială interioară	0,015	0,94
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,015	
Pereți Ext SV	Pereți din beton armat 24 cm	90,56	Tencuială interioară	0,015	0,95
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,015	
TOTAL		280,76			

Placă pe sol

P _{sbl}	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Placă pe sol	Placă de beton armat	449,41	Strat de uzură	0,02	0,91
			Placa de beton	0,10	
			Pietriș strat filtrant	0,1	
			Pământ umed	2	

Aria totală a plăcii pe sol [m²]: 449,41

Acoperiș șarpantă

P _{sbl}	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Placă peste etaj	Placă de beton armat	449,41	Tencuială	0,015	0,97
			Beton armat	0,15	
			Strat de pantă	0,07	
			Vată minerală	0,1	
			Podină	0,024	

Starea acoperișului:

- Bună
 Învelitoare degradată.

Ultima reparație:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> <1 an, | <input type="checkbox"/> | 1 – 2 ani |
| <input type="checkbox"/> 2 – 5 ani | <input checked="" type="checkbox"/> | >5 ani |

Acoperiș: terasă: - nu este cazul

• Ferestre / uși exterioare – lemn, metal și PVC

Descriere	Suprafețe Frestre + uși din lemn	Suprafețe Ferestre + uși din PVC	Suprațete Uși metalice parter	Grad de etanșare	Prezență oblon
	[m ²]	[m ²]	[m ²]		
FE+UE NV		3.15		neetanșă	nu există
FE+UE SE		6.5		neetanșă	
FE+UE NE		12.6		neetanșă	
FE+UE SV		16.89		neetanșă	
FE+UE NV		9.45		neetanșă	
FE+UE SE		8.96		neetanșă	
FE+UE NE		94.5		neetanșă	
FE+UE SV		102		neetanșă	
Total		254,05	-		

Aria totală a tâmplăriei [m²]: 254,05

Starea tâmplăriei:

- Bună PVC Evident neetanșă – lemn + metal
 Fără măsuri de etanșare
 Cu garnituri de etanșare,



- Cu măsuri speciale de etanșare - PVC;
- Alte elemente de construcție:
 - între casa scărilor și pod
 - între acoperis și pod
 - între casa scărilor și acoperis
 - între casa scărilor și subsol
- Elementele de construcție mobile din spațiile comune:

ușa de intrare în clădire:

- Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),
- Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,
- Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

- Ferestre în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare - PVC,
- Ferestre/uși în stare bună dar neetanșe,
- Ferestre /uși în stare proastă – cele inițiale.

Caracteristici ale spațiului încălzit:

Suprafața utilă [m^2]: 1702,49

Suprafața pardoselii spațiului încălzit [m^2]: 1702,49

Suprafața construită desfășurată [m^2]: 1882,81

Volumul spațiului încălzit [m^3]: 6493,97

Înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 3,5 m

Gradul de ocupare al spatiului incalzit/nr. de ore de functionare a instalatie de incalzire – 12h.

Raportul dintre aria fațadei cu balcoane/logii închise și aria totală a fațadei: clădire fără balcoane.

Adâncimea medie a pânzei freatici: -

Perimetru pardoselii parterului cladirii [m] : 91,28 m

1.2.3 Instalații

Date privind instalația de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

- Sursă proprie
- Centrală termică de cartier
- Termoficare – punct termic central
- Termoficare – punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă: local neîncălzit

Tipul sistemului de încălzire:

- Încălzire locală cu sobe
- Încălzire centrală cu corpușe statice
- Încălzire centrală cu aer cald, nefuncțională
- Încălzire centrală cu planșee încălzoitoare,
- Alt sistem de încălzire:radiatoare electrice



Date privind instalația de încălzire interioară cu corpușe statice: radiator fontă

Nr. corpușe 86 buc (79 în spațiu util/7 spațiu comun); suprafață echivalentă termic 225,49mp

Putere termică :

Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

- inferioară
- superioară
- mixtă

Racord la sursa centralizată de căldură: nu este cazul

- racord unic
- multiplu:

- diametru nominal [mm]:
- Contor de căldură: nu

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane):

Vane cu acționare manuală și supape de aerisire la partea superioară.

Elemente de reglaj termic și hidraulic, la nivelul corpurilor statice:

- Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale
- Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,
- Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite: nu e cazul

Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

- Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,
- Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, mai devreme de trei ani,
- Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, cu mai mult de trei ani în urmă,

Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

- Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,
- Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale

Date privind instalația de apă caldă menajeră:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

- Sursă proprie :
- Centrală termică de cartier,
- Termoficare – punct termic central
- Termoficare – punct termic local-
- Altă sursă sau sursă mixtă :

Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

- Din sursă centralizată
- Centrală termică proprie
- Boiler de acumulare,
- Preparare locală cu aparat de tip instant a.c.m.
- Preparare locală pe plită,
- Alt sistem de preparare a.c.m.:

Puncte de consum a.c.m. /a.r.: 8 acm/24 ar

Numărul de obiecte sanitare pe tipuri:

Lavoare- 8; Vase WC- 16, Pisoare – 0; Spălătoare- 0; Cabină de duș - 0

Racord la sursa centralizată de căldură: nu există

Conducta de recirculare a a.c.m.:

- funcțională
- nu funcționează
- nu există

Contor de căldură general : nu

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

- nu există
- parțial

Date privind instalația de climatizare

- Nu există

Date privind instalația de ventilare

- Nu există

Date privind instalația electrică

- Există instalație de iluminat.

Corpuri de iluminat fluorescent 56%, incandescent 11 %, halogen 33%. Putere instalată 10210 W.



1.3. NOTE DE CALCUL

1.3.1 Calculul elementelor anvelopei

Elementele de construcție perimetrale care intră în alcătuirea anvelopei clădirii:

Tip element de construcție	Alcătuire	Suprafață [m ²]
Pereți Ext NV	Pereți din beton armat 24 cm	49,35
Pereți Ext SE	Pereți din beton armat 24 cm	46
Pereți Ext NE	Pereți din beton armat 24 cm	94,85
Pereți Ext SV	Pereți din beton armat 24 cm	90,56
Pereți Ext NV	Pereți zidarie caramida 24 cm	152,1
Pereți Ext SE	Pereți zidarie caramida 24 cm	152,59
Pereți Ext NE	Pereți zidarie caramida 24 cm	236,14
Pereți Ext SV	Pereți zidarie caramida 24 cm	228,64
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	3,15
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	6,5
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	12,6
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	16,89
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	9,45
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	8,96
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	94,5
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	102
Placa pe sol	Placă de beton armat	449,41
Planșeu terasă	Planșeu din beton armat	449,41
Total suprafață anvelopă [m²] A₀		2203,1
Volumul încălzit al clădirii V [m³]		6493,97
A ₀ /V:		0,339
S _{inc} [m ²]		1702,49
S _{utilă} [m ²]		1702,49

1.3.2 Determinarea rezistențelor termice unidirectionale R:

- Pereți exteriori – beton armat

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială interioară	0.03	1.02	0,366
Beton armat	0.24	1,74	
Tencuială exterioară	0.03	1.02	

- Pereți exteriori – beton armat

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială interioară	0.03	1.02	0,709
Zidărie cărămidă cu goluri	0.24	0,47	
Tencuială exterioară	0.03	1.02	

- Pereți exteriori – de rost
- Pereți interiori spre spații neîncălzite – nu este cazul
- Placă pe sol

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Strat de uzură	0,02	1,60	1,334
Placa beton armat	0,1	1,74	
Pitriș strat filtrant	0,1	1	
Pământ umed	2	2	



• Acoperiș șarpantă

Alcătuire	d _j [m]	aj·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuiala	0,015	0,92	2,936
Planșeu de beton	0,15	1,74	
Strat de pantă	0,07	1,16	
Vată minerală	0,1	0,04	
Podină	0,024	0,23	

• Ferestre / uși exterioare – tâmplărie din lemn, metal și PVC

Descriere	Suprafete Ferestre + uși PVC	Suprafete Uși metalice parter	R' Ferestre+uși de lemn	R' Uși metalice parter
	[m ²]	[m ²]	[m ² K/W]	[m ² K/W]
FE+UE NV	3.15		0,50	0,17
FE+UE SE	6.5		0,50	0,17
FE+UE NE	12.6		0,50	0,17
FE+UE SV	16.89		0,50	0,17
FE+UE NV	9.45		0,50	0,17
FE+UE SE	8.96		0,50	0,17
FE+UE NE	94.5		0,50	0,17
FE+UE SV	102		0,50	0,17
Total	254,05			

1.3.3 Rezistențe termice corectate R' [m²K/W] - clădire reală

Element	Rezistență termică corectată [m ² K/W]
Pereți exteriori opaci NV 24 cm	0,35
Pereți exteriori opaci SE 24 cm	0,35
Pereți exteriori opaci NE 24 cm	0,34
Pereți exteriori opaci SV 24 cm	0,35
Pereți exteriori opaci NV 24 cm	0,68
Pereți exteriori opaci SE 24 cm	0,69
Pereți exteriori opaci NE 24 cm	0,67
Pereți exteriori opaci SV 24 cm	0,66
Placă pe sol	1,18
Plașeu sub pod neîncălzit	2,23



Clădire reală - Calculul rezistenței termice medii pe clădire și a coeficientului global

1. Calculul rezistenței termice medii pe clădire R_{med}

2. Determinarea coeficientului G_1 [W/m³K] (C107/2-2005)

$$G_1 = \frac{1}{V} \cdot \left[\frac{\sum A_j \cdot \tau_j}{R'} \right] + 0,34 \cdot n \leq G_{1ref} + 0,34 \cdot n$$

z	$A[m^2]$	R'	τ	$\frac{A \cdot \tau}{R'}$
Pereți Ext NV 24 cm	49.35	0.35	0.361	51.22
Pereți Ext SE 24 cm	46	0.35	0.361	47.77
Pereți Ext NE 24 cm	94.85	0.34	0.361	100.15
Pereți Ext SV 24 cm	90.56	0.35	0.361	94.45
Pereți Ext NV 24 cm	152.1	0.68	1	225.00
Pereți Ext SE 24 cm	152.59	0.69	1	222.56
Pereți Ext NE 24 cm	236.14	0.67	1	352.78
Pereți Ext SV 24 cm	228.64	0.66	1	347.00
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	3.15	0.50	1	6.30
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	6.5	0.50	1	13.00
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	12.6	0.50	1	25.20
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	16.89	0.50	1	33.78
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	9.45	0.50	1	18.90
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.96	0.50	1	17.92
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	94.5	0.50	1	189.00
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	102	0.50	1	204.00
Placa pe sol	449.41	1.18	0.444	169.90
Planșeu sub pod	449.41	2.23	0.861	173.85
Total Anvelopa	2203,1			
Volumul încălzit al clădirii V [m³]	6493,97			
$\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}$				2292,79
$R_{med} = \frac{\sum A_j}{\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}}$				0,961
n - clădire cu dublă expunere și tâmplărie etanșă [h ⁻¹]				0,7
G_1 (conform C107/2- 2005) [W/m ³ ·K]				0,591
$G_{1ref} + \text{ventilare}$ [W/m ³ ·K]				0,48
$G_1 = 0,591 > G_{1ref} = 0,48$ [W/m ³ ·K]				

Concluzii:

Valoarea coeficientului global G_1 este mai mare decât valoarea normală G_{1ref} cu 122,00%. Rezultă în exploatare: consumuri energetice mari, ceea ce determină o clasificare energetică defavorabilă a clădirii și emisii importante de noxe (CO_x, NO_x, SO_x, fum, hidrocarburi nearse, vaporii de apă, etc), rezultate ale arderii combustibililor.

Acest lucru implică necesitatea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor anvelopei.

Aplicarea soluțiilor de reabilitare termică a elementelor anvelopei presupune adoptarea de soluții de izolare termică pentru pereți exteriori, protecția termică a acoperișului și protecția termică a plăcii pe sol.



Se are în vedere îndeplinirea gradului de protecție termică impus pentru această categorie de clădiri, realizarea condițiilor de confort, eliminarea completă a riscului de condens și reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor utile.

Măsurile adoptate vor reduce considerabil impactul asupra mediului înconjurător prin micșorarea consumului de energie primară și reducerea emisiiei de CO₂.



1.3.4 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire

1.3.4.1. Temperatura convențională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convențională de calcul a aerului exterior se consideră în funcție de zona climatică în care se află Piatra Neamț (zona III) conform STAS 1907/1, astfel:

$$\theta_e = -18 [^\circ C];$$

1.3.4.2 Intensitatea radiației solare și temperaturile exterioare medii lunare

Intensitățile medii lunare și temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite în conformitate cu Mc001-PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru localitatea Piatra Neamț.

1.3.4.3. Temperaturi de calcul ale spațiilor interioare

1.3.4.3.1 Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform metodologiei Mc001-PI (1.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri este:

$$\theta_i = 18,00 [^\circ C]$$

Volumul și suprafața spațiului încălzit este în cazul clădirii auditate:

$$V_{inc} = 6493,97 [m^3] \quad \text{- volumul încălzit}$$

$$A_{inc} = 1702,49 [m^2] \quad \text{- aria spațiului încălzit,}$$

1.3.4.3.2. Temperatura interioară a spațiilor neîncălzite

Conform metodologiei Mc001-PI (1.9.1.1.1), temperatura exterioară a spațiilor neîncălzite de tip subsol și casa scărilor, se calculează pe bază de bilanț termic.

Temperatura casei scării fără instalatie de încălzire, este:

$$\theta_{ucs} = 16,2 [^\circ C] \text{ pentru temperatura exterioară de calcul}$$

1.3.4.4. Temperatura interioară de calcul

Conform metodologiei Mc001-2006/PII, dacă diferența de temperatură între volumul încălzit și casa scărilor este mai mică de 4°C, întregii clădiri se aplică calculul monozonal. În acest caz,

$$\theta_i - \theta_{ucs} = 1,8 [^\circ C] \text{ și temperatura interioară de calcul a clădirii, este :}$$

$$\theta_{id} = \frac{\sum \theta_{ij} \cdot V_j}{\sum V_j}$$

V_j = volumul zonei j

θ_{ij} = temperatura interioară a zonei j

$$\theta_{id} = 12,00 [^\circ C]$$

1.3.4.5 Stabilirea perioadei de încălzire

Clădirea este cu ocupare discontinuă, dar având clasă de inerție mare se va încadra în categoria 1 a clădirilor terțiere. Cu toate acestea, având ocupare discontinuă se identifică două tipuri de perioade de încălzire, iar pe lângă variația în încălzire noapte/zi se vor considera vacanțele și zilele de sfârșit de săptămână ca fiind cu temperaturi interioare impuse mai reduse.

În prima fază a calcului consumurilor de energie se stabilește perioada de încălzire preliminară.

Conform SR 4839 temperatura convențională de echilibru se consideră:

$$\theta_{eo} = 12 [^\circ C]$$

$D_x = 232,00$ [zile] – durata perioadei de încălzire preliminară

$t_h = 5568$ [h] - număr de ore / perioada de încălzire

$\theta_{emed} = 4,21 [^\circ C]$ temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire

1.3.4.6. Calculul preliminar ($\theta_{eo} = 12 [^\circ C]$) al pierderilor de căldură ale clădirii Q

$$H = H_V + H_T$$

H_V - coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare

Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare H_V [W/K]	Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin transmisie H_T [W/K]	Coeficient de cuplaj termic prin anvelopă L [W/K]	Coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spații neîncălzite H_U [W/K]	Coeficientul de pierderi de căldură H [W/K]
1522,84	3052,64	3052,64	0	4575,47



de unde:

$$Q_L = 351088,41 \quad [\text{kWh/an}]$$

I.3.4.7 Calculul preliminar ($\theta_{eo}=12 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$) al aporturilor de căldură ale clădirii Q_g

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

- Q_i - degajări de căldură interne

$$Q_i = [\phi_{i,h} + (1-b)*\phi_{i,u}]$$

$$Q_i = 70148,04 \text{ [kWh]}$$

- Q_s - aporturi solare prin elementele vitrate,

$$Q_s = \sum [I_{sj} * \sum A_{snj}] * t$$

$$Q_s = 51787,53 \quad [\text{kWh}]$$

$$Q_g = 121935,57 \quad [\text{kWh}]$$

I.3.4.8 Determinarea factorului de utilizare preliminar , η_1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional , γ , care reprezintă raportul dintre aporturi, Q_g și pierderi , Q_L astfel :

$$\gamma = \frac{Q_g}{Q_L}$$

$$\gamma = 0,34$$

Deoarece coeficientul adimensional $\gamma \neq 1$, atunci :

$$\eta_1 = \frac{1-\gamma^a}{1-\gamma^{a+1}}$$

- a - parametru numeric (conform Metodologiei MC 001-1);

$$a = a_0 + \frac{\tau}{\tau_0}$$

- $a_0 = 0,8$ - parametru numeric (conform Metodologiei Mc001/1)

- $\tau_0 = 70 \text{ [h]}$ - (conform Metodologiei Mc 001-1)

- $\tau = \frac{C}{H}$

- C - capacitatea termică interioară a clădirii

$$C = \sum x_j * A_j = \sum I_j \sum J \rho_{ij} * c_{ij} * d_{ij} * A_j$$

- ρ - densitatea materialului ;

- c - capacitatea calorică masică a materialului;

- d - grosimea stratului;

- A - aria elementului;

$$C = 2886,5 \quad \left[\frac{MJ}{K} \right]$$

$\tau = 175,24 \text{ [h]}$ - constantă de timp care caracterizează inerția termică interioară a spațiului încălzit

$$a = 3,3$$

$$\eta_1 = 0,97 \quad \text{factorul de utilizare a aporturilor de căldură}$$

I.3.4.9 Determinarea temperaturii de echilibru și a perioadei de încălzire reală a clădirii

$$\theta_{cd} = \theta_{id} - \frac{\eta_1 * \phi_a}{H}$$

θ_{cd} - temperatura reală de echilibru

$$\theta_{cd} = 13,3 \text{ [}^{\circ}\text{C}]$$


Durata sezonului real de încălzire este de 226 de zile.

I.3.4.10 Programul de funcționare și regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea are un program de funcționare discontinuă, clasă de inerție mare, având regim de furnizare a agentului termic discontinuu.

În continuare calculul real al pierderilor de căldură se va efectua prin luarea în considerare a celor două tipuri de perioade de încălzire și anume :

- încălzire pe timp de zi - $\theta_{id} = 18 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$
 - 136 de zile – 1929 h de încălzire
- încălzire pe timp de noapte, în zilele de sfârșit de săptămână și vacanțe - $\theta_{id} = 15 \text{ [}^{\circ}\text{C]}$
 - 226 de zile – 3787 h de încălzire
 - Sfârșit de săptămână + vacanțe – 90 de zile – 2150 h de încălzire

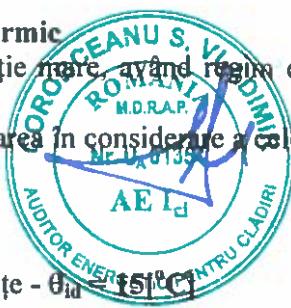

- Total – 5424 h de încălzire

I.3.4.11 Calculul pierderilor de căldură reale ale clădirii

$$Q_L = H * (\theta_{id} - \theta_e) * t$$

Temperatura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

Denumire parametru calculat	Valoare totală	Valoare calculată pe tipul duratei de încălzire	
		$\theta_{id} = 18^{\circ}\text{C}$	$\theta_{id} = 15^{\circ}\text{C}$
Pierderilor de căldură reale ale clădirii, Q_L [kWh]	188726,69	105599,40	83127,29
Temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire, θ_e med [$^{\circ}\text{C}$]	3,9	3,9	3,9

I.3.4.12 Calculul preliminar ($\theta_{eo}=12$ [$^{\circ}\text{C}$]) al aporturilor de căldură ale clădirii Q_g

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

Denumire parametru calculat	Valoare totală	Valoare calculată pe tipul duratei de încălzire	
		$\theta_{id} = 18^{\circ}\text{C}$	$\theta_{id} = 15^{\circ}\text{C}$
Aporturilor reale de căldură ale clădirii, Q_g [kWh]	71704,72	35852,36	35852,36
Degajări de căldură interne, Q_i [kWh]-	41250,85	20625,42	20625,42
Aporturi solare prin elementele vitrate, Q_s [kWh]	30453,87	15226,93	15226,93

I.3.4.13 Necessarul de căldură pentru încălzirea clădirii, Q_h

Necessarul de căldură pentru încălzirea spațiilor se obține facând diferența între pierderile de căldură ale clădirii, Q_L , și aporturile totale de căldură Q_g , cele din urmă fiind corectate cu un factor de diminuare, η , astfel :

$$Q_h = Q_L - \eta * Q_g$$

η - factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional , γ , care reprezintă raportul dintre aporturi, Q_g și pierderi , Q_L astfel:

$$\gamma = \frac{Q_g}{Q_L}$$

$$\gamma = 0,37$$

Deoarece coeficientul adimensional $\gamma \neq 1$, atunci:

$$\eta = \frac{1 - \gamma^a}{1 - \gamma^{a+1}}$$

$$\eta = 0,9$$

Asfel, necesarul de energie pentru încălzirea clădirii este:

$$Q_h = 118868,57 \quad [\frac{\text{kWh}}{\text{an}}]$$

I.3.4.14 Consumul de energie pentru încălzire, Q_{fh}

$$Q_{fh} = Q_h + Q_{th} - Q_{rh,h} - Q_{rw,h}, \text{ unde:}$$

$$Q_{th} = 103246,9 \quad [\text{kWh/an}]$$

$$Q_{rh,h} = 0,00 \quad [\text{kWh/an}]$$

$$Q_{rw,h} = 0,00 \quad [\text{kWh/an}]$$

Cu aceste date se obține:

$$Q_{fh} = 222115,47 \quad [\text{kWh/an}]$$



1.3.4.15 Consumul specific de energie pentru incălzire

$$q_{inc} = Q_{fh} / A_{inc}$$

$$q_{inc} = 130,46 \text{ [kWh / m}^2 \text{ an]}$$

1.3.5 Calculul consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de iluminat interior

1.3.5.1 Consumul de energie:

$$W_{ilum} = \frac{t_u \sum P_n}{1000}$$

W_{ilum} reprezintă energia electrică consumată de sistemele de iluminat din clădire.

Unde:

P_n - puterea instalată pentru iluminat

$$P_n = 10,21 \text{ [kW]}$$

$$t_u = (t_D \cdot F_D \cdot F_O) + (t_N \cdot F_O)$$

In care:

t_D - timpul de utilizare a luminii de zi în funcție de tipul clădirii

$$t_D = 1800 \text{ [ore/an]}$$

t_N - timpul în care nu este utilizată lumina naturală

$$t_N = 200 \text{ [ore/an]}$$

F_D - factorul de dependență de lumina de zi care depinde de sistemul de control al iluminatului din clădire și de tipul de clădire.

$$F_D = 1,0$$

F_O - factorul de dependență de durata de utilizare

$$F_O = 1,0$$

Se obtine:

$$t_u = 2000 \text{ ore/an} \text{ iar:}$$

$$W_{ilum} = 20440 \text{ [kWh/an]}$$

1.3.5.2 Eficiența energetică este:

$$q_{ilum} = \frac{W_{ilum}}{S_u}$$

$$q_{ilum} = 12 \text{ [kWh/m}^2 \cdot \text{an}]$$

1.3.6 Calculul consumului de energie și a eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum

1.3.6.1 Volumul necesar de apă caldă de consum

Volumul teoretic de apă caldă necesar consumului se determină în funcție de destinația clădirii, de tipul consumatorului de apă caldă de consum și de numărul de utilizatori / unități de folosință.

Pentru stabilirea volumului necesar de apă caldă de consum se pornește de la relația de calcul:

$$V_{ac,zi} = \frac{a \cdot N_u}{1000} \text{ [m}^3 \text{/ zi]}$$

în care:

- a necesarul specific de apă caldă de consum, la 60°C, pentru unitatea de utilizare/folosință, pe perioada considerată;



N_u numărul unităților de utilizare ori folosință a apei calde de consum (persoană, unitatea de suprafață, pat, porție etc)

$$a = 5 \quad [l/\text{persoana} \cdot \text{zi}]$$

$$N_u = S_u \cdot i_{loc} \quad [\text{persoane}]$$

$$S_u \text{ este suprafața utilă} \quad [m^2]$$

$$i_{loc} \text{ este indicele de ocupare} \quad [\text{persoane}/m^2]$$

$$N_u = 150 \quad [\text{persoane}]$$

$$V_{ac,zi} = 0,75 \quad [m^3/\text{zi}]$$

Durata în zile de furnizare de apă caldă: 365

$$V_{ac} = 252 \quad [m^3/\text{an}]$$

1.3.6.2 Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor și risipei de apă:

$$V_{ac} + V_{ac,c} = V_{ac} \cdot f_1 \cdot f_2 \quad [m^3/\text{an}]$$

în care:

f_1 depinde de tipul instalației la care este racordat punctul de consum

f_2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă

$f_1 = 1,2$ – pentru obiective alimentate în sistem local centralizat

$f_2 = 1,1$ – pentru instalații echipate cu baterii clasice

$$V_{ac} + V_{ac,c} = 332,64 \quad [m^3/\text{an}]$$

$$V_{pierderi} = V_{ac,c} = 80,64 \quad [m^3/\text{an}]$$

1.3.6.3 Pierderile de căldură aferente conductelor de distribuție a apei de consum

$$Q_{ac,d,i} = \frac{U_i \cdot L_i \cdot (\theta_{m,ac,d,i} - \theta_{amb}) \cdot t_{ac} \cdot z}{1000} \quad [kWh/\text{an}]$$

în care:

U_i : coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă

$$U_i = 0,6 \quad [W/m \cdot K]$$

L_i lungimea conductei $[m]$

$$L_i = 193,98 \quad [m]$$

A_n – suprafața pardoselii spațiului deservit $[m^2]$

$$A_n = 449,41 \quad [m^2]$$

$\theta_{m,ac,d,i}$ – temperatura medie a apei în conductă respectivă

θ_{amb} – temperatura aerului ambient din zona de amplasare a conductei

t_{ac} – durata de furnizare a apei calde de consum, respectiv intervalul de timp pentru care se face evaluarea $[zile/an]$

z – timpul efectiv de furnizare a apei calde $[ore/zi]$

$$\theta_{amb} = 20 \quad [^\circ C]$$

$$\theta_{m,ac,d,i} = 55 \quad [^\circ C]$$

$$z = 12 \quad [ore/zi]$$

$$t_{ac} = 365 \quad [zile/an]$$



Pentru întreaga instalație de distribuție, pierderea de căldură totală, calculată prin însumarea pierderilor de căldură aferente tronsoanelor de calcul componente este :

$$Q_p = \sum Q_{ac,d,i} \quad [kWh/an]$$

$$Q_p = 17842,88 \quad [kWh/an]$$

1.3.6.4 Cantitatea anuală medie de căldură pentru apă caldă de consum

Se determină cantitatea anuală medie de căldură a apei calde livrate la consum din relația:

$$Q_{acm} = \frac{v_{ac} \cdot \rho \cdot c \cdot (t_{ac} - t_r)}{3,6 \cdot 10^6} + Q_p \quad [kWh/an]$$

în care :

t_{ac} – temperatura medie a apei calde consumate

t_r – temperatura medie a apei reci (anuală)

V_{ac} – consumul anual de apă caldă

[°C]

[°C]

m^3/an

ρ – densitatea apei

kg/m^3

c – căldura specifică masică a apei

$J/kg \cdot K$

$$Q_{acm} = 30105,17 \quad [kWh/an]$$

1.3.6.5 Consumul specific normalizat de apă caldă din punct de vedere al entalpiei masice:

$$q_{acL} = \frac{v_{ac}}{0,365 \cdot N_u} \quad [l/persoana \cdot zi]$$

N_u este numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii

$$N_u = S_u \cdot i_{loc} \quad [persoane]$$

S_u este suprafața utilă $[m^2]$

i_{loc} este indicele de ocupare $[persoane/m^2]$

$$N_u = 60 \quad [persoane]$$

$$q_{acL} = 4,6 \quad [l/persoana \cdot zi]$$

1.3.6.6 Calculul consumului de energie electrică necesară pompelor de circulație

Puterea hidraulică necesară pompei de circulație pentru a acoperi necesarul hidrodinamic din sistem se estimează cu relația:

$$P_{hydr} = 0,2778 \cdot \Delta p \cdot \dot{V} \quad [kPa]$$

în care:

$$\dot{V} – debitul volumetric de apă caldă de consum din sistem \quad [m^3/an]$$

Δp – înălțimea de pompare a pompei $[kPa/m]$

$$\Delta p = 6,39 \quad [kPa/m]$$

$$P_{hydr} = 0,44 \quad [kPa]$$

$$\dot{V} = 0,25 \quad [m^3/h]$$

1.3.6.6.1 Energia hidraulică necesară instalației

Aceasta depinde de rezistența hidraulică aferentă sistemului și de timpul de funcționare al pompei:

$$W_{ac,d,hydr} = P_{hydr} \cdot t_{ac} \cdot z \quad [kWh/an]$$

în care:

P_{hydr} – puterea hidraulică a pompei $[kW]$



t_{ac} – durata de furnizare a apei calde de consum, respectiv intervalul de timp pentru care se face evaluarea $[zile/an]$

z – timpul efectiv de furnizare a apei calde $[ore/zi]$

$z = 12$ $[ore/zi]$

$t_{ac} = 365$ $[zile/an]$

$W_{ac,d,hydr} = 1943,78$ $[kWh/an]$

Relația de calcul pentru a determina energia electrică aferentă pompei de circulație este următoarea:

$$W_{ac,d,pompa} = W_{ac,d,hydr} \cdot e_{ac,hydr} \quad [kWh/an]$$

în care:

$W_{ac,d,pompa}$ – energia electrică necesară acțiunii pompei $[kWh/an]$;

$W_{ac,d,hydr}$ – energia hidraulică necesară în sistem $[kWh/an]$

$e_{ac,hydr}$ – (coeficientul de performanță) randamentul pompei.

$e_{ac,hydr} = 1,026$

$W_{ac,d,pompa} = 1995,28$ $[kWh/an]$

1.3.6.7 Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:

$$Q_{ac} = Q_{acm} + W_{ac,d,hydr} \quad [kWh/an]$$

$$Q_{ac} = 32048,95 \quad [kWh/an]$$

Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă

$$i_{acm} = \frac{Q_{ac}}{S_u} \quad [kWh/m^2 \cdot an]$$

$$i_{acm} = 18,82 \quad [kWh/m^2 \cdot an]$$

1.3.6.8 Eficiența energetică a instalațiilor de livrare a apei calde :

$$\varepsilon_{acm} = \frac{V_{ac} \cdot \rho \cdot c \cdot (t_{aco} - t_r)}{3,6 \cdot 10^6 \cdot Q_{acm}} \quad [-]$$

$$\varepsilon_{acm} = 0,38 \quad [-]$$

1.3.7 Energia primară și emisiile de CO₂

$$E_p = Q_{f,h,l} \cdot f_{h,l} + W_{i,l} \cdot f_{i,l} + Q_{acm,h,l} \cdot f_{f,l} + Q_{sist,R,l} \cdot f_{l,l} \quad [kg/kWh]$$

$$f_{h,l} = 1,1 \text{ – factorul de conversie în energie primară pentru gaz; } \quad [kg/kWh]$$

$$f_{i,l} = 2,8 \text{ – factorul de conversie în energie primară pentru electricitate; } \quad [kg/kWh]$$

$$E_p = 301559,02 \quad [kWh/an]$$

1.3.7.2 Emisia de CO₂

Se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare terospunțător M.D.R.A.P. $f_{CO_2,i}$ este factorul de emisie

$$E_{CO_2} = Q_{f,h,l} \cdot f_{h,CO_2} + W_{i,l} \cdot f_{i,CO_2} + Q_{acm,h,l} \cdot f_{h,CO_2} + Q_{sist,R,l} \cdot f_{l,CO_2}$$

$$f_{h,CO_2,i} = 0,205 \quad [kg/kWh] \quad \text{- factorul de emisie la arderea gazului; se aplică energiei la sursa primară}$$



$$f_{i,CO_2i} = 0,09 \quad \left[\frac{kg}{kWh} \right] \quad - \text{factorul de emisie electricitate};$$

$$E_{CO_2} = 47373,27 \quad \left[\frac{Kg}{an} \right]$$

1.3.7.3 Indicele de emisie echivalent CO₂

$$i_{CO_2} = \frac{E_{CO_2}}{A_{inc}} \quad \left[\frac{KgCO_2}{m^2an} \right]$$

$$i_{CO_2} = 27,82 \quad \left[\frac{KgCO_2}{m^2an} \right]$$

Auditor energetic pentru clădiri gradul I
Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu



1.4.RAPORT DE ANALIZĂ ENERGETICA A CLĂDIRII

Pentru realizarea certificatului de performanță energetică au fost centralizate caracteristicile clădirii în variantele clădire reală și clădire de referință.

1.4.1 Clădire reală

1.4.1.1 Elementele de construcție perimetrale care intră în alcătuirea anvelopei clădirii:

Tip element de construcție	Alcătuire	Suprafață [m ²]
Pereți Ext NV	Pereți din beton armat 24 cm	49.35
Pereți Ext SE	Pereți din beton armat 24 cm	46
Pereți Ext NE	Pereți din beton armat 24 cm	94.85
Pereți Ext SV	Pereți din beton armat 24 cm	90.56
Pereți Ext NV	Pereți zidarie caramida 24 cm	152.1
Pereți Ext SE	Pereți zidarie caramida 24 cm	152.59
Pereți Ext NE	Pereți zidarie caramida 24 cm	236.14
Pereți Ext SV	Pereți zidarie caramida 24 cm	228.64
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	3.15
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	6.5
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	12.6
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	16.89
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	9.45
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	8.96
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	94.5
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	102
Placa pe sol	Placă de beton armat	449,41
Planșeu terasă	Planșeu din beton armat	449,41
Total suprafață anvelopă [m²] A₀		2203,1
Volumul încălzit al clădirii V [m³]		6493,97
A ₀ /V:		0.339
S _{inc} [m ²]		1702,49
S _{utila} [m ²]		1702,49

1.4.1.2 Calculul rezistenței termice medii pe clădire și a coeficientului global

1.Calculul rezistenței termice medii pe clădire R_{med}

2. Determinarea coeficientului G₁ [W/m³K] (C107/2-2005)

Element	A[m ²]	R'	τ	
Pereți Ext NV 24 cm	49.35	0.35	0.361	51.22
Pereți Ext SE 24 cm	46	0.35	0.361	47.77
Pereți Ext NE 24 cm	94.85	0.34	0.361	100.15
Pereți Ext SV 24 cm	90.56	0.35	0.361	94.45
Pereți Ext NV 24 cm	152.1	0.68	1	225.00
Pereți Ext SE 24 cm	152.59	0.69	1	222.56
Pereți Ext NE 24 cm	236.14	0.67	1	352.78
Pereți Ext SV 24 cm	228.64	0.66	1	347.00
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	3.15	0.50	1	6.30
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	6.5	0.50	1	13.00
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	12.6	0.50	1	25.20
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	16.89	0.50	1	33.78
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	9.45	0.50	1	18.90



Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.96	0.50	1	17.92
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	94.5	0.50	1	189.00
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	102	0.50	1	204.00
Placa pe sol	449.41	1.18	0.444	169.90
Planșeu sub pod	449.41	2.23	0.861	173.85
Total Anvelopa	2203,1			
Volumul încălzit al clădirii V [m³]	6493,97			
$\sum \frac{A \cdot \tau}{R}$				2292,79
$R_{med} = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}}$				0,961
n- clădire cu dublă expunere și tâmplărie etanșă [h ⁻¹]				0,7
G ₁ (conform C107/2- 2005) [W/m ³ ·K]				0,591
G _{1ref} + ventilare [W/m ³ ·K]				0,48
G_{1ref} = 0,591 > G_{1ref} = 0,48 [W/m³·K]				1,22

1.4.2 Clădirea de referință

1.4.2.1 Calculul rezistenței termice medii pe clădire și a coeficientului global

1.Calculul rezistenței termice medii pe clădire R_{med}

2. Determinarea coeficientului G₁ [W/m³K] (C107/2-2005 reactualizat 2011)

Element	A[m ²]	R'	τ	$\frac{A \cdot \tau}{R'}$
Pereți Ext NV 24 cm	48.28	1.7	0.361	10.26
Pereți Ext SE 24 cm	43.79	1.7	0.361	9.30
Pereți Ext NE 24 cm	90.56	1.7	0.361	19.24
Pereți Ext SV 24 cm	84.81	1.7	0.361	18.02
Pereți Ext NV 24 cm	148.88	1.7	1.000	87.58
Pereți Ext SE 24 cm	149.54	1.7	1.000	87.97
Pereți Ext NE 24 cm	203.98	1.7	1.000	119.99
Pereți Ext SV 24 cm	193.93	1.7	1.000	114.08
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	4.22	0.5	1.000	8.44
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.71	0.5	1.000	17.42
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	16.89	0.5	1.000	33.78
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	22.64	0.5	1.000	45.27
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	12.67	0.5	1.000	25.33
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	12.01	0.5	1.000	24.02
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	126.66	0.5	1.000	253.31
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	136.71	0.5	1.000	273.42
Placa pe sol	449.41	2.6	0.444	76.82
Planșeu sub pod	449.41	5	0.861	77.40
Total Anvelopa	2203,1			
Volumul încălzit al clădirii V [m³]	6493,97			
$\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}$				



$R_{med} = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}}$	1,693
n- clădire cu dublă expunere și tâmplărie etanșă [h ⁻¹]	0,7
G ₁ (conform C107/2- 2005) [W/m ³ ·K]	0,438
G _{1ref} + ventilare [W/m ³ ·K]	0,906
G ₁ = 0,438 < G _{1ref} = 0,906 [W/m ³ ·K]	

1.4.3 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire pentru clădirea de referință

1.4.3.1. Temperatura convențională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convențională de calcul a aerului exterior se consideră în funcție de zona climatică în care se află municipiul Piatra Neamț (zona III) conform STAS 1907/1, astfel : $\theta_e = -18 [^{\circ}\text{C}]$

1.4.3.2 Intensitatea radiației solare și temperaturile exterioare medii lunare

Intensitățile medii lunare și temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite în conformitate cu Mc001-PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru municipiul Piatra Neamț.

1.4.3.3. Temperaturi de calcul ale spațiilor interioar

1.4.3.3.1 Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform metodologiei Mc001-PI (I.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri este:

$$\theta_i = 18,00 [^{\circ}\text{C}]$$

Volumul și suprafața spațiului încălzit este în cazul clădirii auditate:

$$V_{inc} = 6493,97 [\text{m}^3] \quad - \text{volumul încălzit}$$

$$A_{inc} = 1702,49 [\text{m}^2] \quad - \text{aria spațiului încălzit,}$$

1.4.3.3.2. Temperatura interioară a spațiilor neîncălzite – nu este cazul

Conform metodologiei Mc001-PI (I.9.1.1.1), temperatura exterioară a spațiilor neîncălzite de tip subsol și casa scărilor, se calculează pe bază de bilanț termic.

1.4.3.4. Temperatura interioară de calcul

Conform metodologiei Mc001-2006/PII, dacă diferența de temperatură între volumul încălzit și casa scărilor este mai mică de 4°C, întregii clădiri se aplică calculul monozonal. În acest caz,

$$\theta_i - \theta_{ucs} = 1,8 [^{\circ}\text{C}] \quad \text{și temperatura interioară de calcul a clădirii, este :}$$

$$\theta_{id} = \frac{\sum \theta_{ij} \cdot V_j}{\sum V_j}$$

V_j = volumul zonei j

θ_{ij} = temperatura interioară a zonei j

$$\theta_{id} = 12,00 [^{\circ}\text{C}]$$

1.4.3.5 Stabilirea perioadei de încălzire

În prima fază a calcului consumurilor de energie se stabilește perioada de încălzire preliminară.

Conform SR 4839 temperatura convențională de echilibru se consideră:

$$\theta_{eo} = 12 [^{\circ}\text{C}]$$

D_z = 232,00 [zile] – durata perioadei de încălzire preliminară

t_h = 5568 [h] – număr de ore / perioada de încălzire

θ_{emed} – temperatura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile cu încălzire ale fiecărei luni.

$$\Theta_{emed} = 4,21 [^{\circ}\text{C}] \quad \text{temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire}$$



1.4.3.6. Calculul preliminar ($\theta_{co} = 12 [^{\circ}\text{C}]$) al pierderilor de căldură ale clădirii Q_L

$$Q_L = H * (\theta_{id} - \theta_{cmed}) * t_h \quad \text{unde:}$$

H – coeficientul de pierderi de căldură

1.4.3.6.1 Calculul coeficientului de pierderi de căldură H

$$H = H_V + H_T$$

H_V - coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare

Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare H_V [W/K]	Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin transmisie H_T [W/K]	Coeficient de cuplaj termic prin anvelopă L [W/K]	Coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spații neîncălzite H_U [W/K]	Coeficientul de pierderi de căldură H [W/K]
1522,83	1510,65	1510,65	0	3033,49

de unde:

$$Q_L = 381563,91 \quad [\text{kWh/an}]$$

1.4.3.7 Calculul preliminar ($\theta_{co}=12 [^{\circ}\text{C}]$) al aporturilor de căldură ale clădirii Q_g

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

- Q_i - degajări de căldură interne
 $Q_i = [\phi_{i,h} + (1-b)*\phi_{i,u}]$
 $Q_i = 70148,03 \quad [\text{kWh}]$
- Q_s - aporturi solare prin elementele vitrate,
 $Q_s = \sum [I_{sj} * \sum A_{snj}] * t$
 $Q_s = 17337,77 [\text{kWh}]$

$$Q_g = 87485,81 [\text{kWh}]$$

1.4.3.8 Determinarea factorului de utilizare preliminar, η_1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional γ , care reprezintă raportul dintre aporturi, Q_g și pierderi, Q_L astfel :

$$\gamma = \frac{Q_g}{Q_L}$$

$$\gamma = 0,22$$

Deoarece coeficientul adimensional $\gamma \neq 1$, atunci :

$$\eta_1 = \frac{1-\gamma^a}{1-\gamma^{a+1}}$$

- a - parametru numeric (conform Metodologiei MC 001-1);
 $a = a_o + \frac{\tau}{\tau_o}$
 - $a_o = 0,8$ - parametru numeric (conform Metodologiei Mc001/1)
 - $\tau_o = 70 [\text{h}]$ - (conform Metodologiei Mc 001-1)
 - $\tau = \frac{C}{H}$
 - C - capacitatea termică interioară a clădirii
 $C = \sum x_j * A_j = \sum_t \sum_f \rho_f * c_{ij} * d_{ij} * A_j$
 - ρ - densitatea materialului ;
 - c - capacitatea calorică masică a materialului;
 - d - grosimea stratului;
 - A - aria elementului;

$$C = 2783,88 \quad \left[\frac{MJ}{K} \right]$$

$\tau = 254,92 [\text{h}]$ - constantă de timp care caracterizează inerția termică interioară a spațiului încălzit

$$a = 4,44$$

$$\eta_1 = 0,99 \quad \text{factorul de utilizare a aporturilor de căldură}$$



1.4.3.9 Determinarea temperaturii de echilibru și a perioadei de încălzire reală a clădirii

$$\theta_{cd} = \theta_{id} - \frac{\eta_1 * \phi_a}{H}$$

θ_{cd} - temperatura reală de echilibru

$$\theta_{cd} = 12,82 \text{ } [{}^{\circ}\text{C}]$$

Durata sezonului real de încălzire este de 220 de zile.

1.4.3.10 Programul de funcționare și regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea are un program de funcționare discontinuă, clasă de inerție mare, având regim de furnizare a agentului termic discontinu.

În continuare calculul real al pierderilor de căldură se va efectua prin luarea în considerare a celor două tipuri de perioade de încălzire și anume :

- încălzire pe timp de zi - $\theta_{id} = 18 \text{ } [{}^{\circ}\text{C}]$
 - 132 de zile – 1294 h de încălzire
- încălzire pe timp de noapte, în zilele de sfârșit de săptămână și vacanțe - $\theta_{id} = 15 \text{ } [{}^{\circ}\text{C}]$
 - 220 de zile – 3694 h de încălzire
 - Sfârșit de săptămână + vacanțe – 88 de zile – 2109 h de încălzire
 - Total – 2694 h de încălzire

1.4.3.11 Calculul pierderilor de căldură reale ale clădirii

$$Q_L = H * (\theta_{id} - \theta_c) * t$$

Temperatura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

Denumire parametru calculat	Valoare totală	Valoare calculată pe tipul duratei de încălzire	
		$\theta_{id} = 18 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$	$\theta_{id} = 15 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$
Pierderilor de căldură reale ale clădirii, $Q_L \text{ [kWh]}$	121252,65	67841,71	53410,94
Temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire, $\theta_e \text{ med } [{}^{\circ}\text{C}]$	3,89	3,89	3,89

1.4.3.12 Calculul preliminar ($\theta_{eo}=12 \text{ } [{}^{\circ}\text{C}]$) al aporturilor de căldură ale clădirii Q_g

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

Denumire parametru calculat	Valoare totală	Valoare calculată pe tipul duratei de încălzire	
		$\theta_{id} = 18 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$	$\theta_{id} = 15 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$
Aporturilor reale de căldură ale clădirii, $Q_g \text{ [kWh]}$	49830,28	24915,14	24915,14
Degajări de căldură interne, $Q_i \text{ [kWh]}$	39955,01	19977,50	19977,50
Aporturi solare prin elementele vitrate, $Q_s \text{ [kWh]}$	9875,23	4937,63	4937,63

1.4.3.13 Necessarul de căldură pentru încălzirea clădirii, Q_h

Necessarul de căldură pentru încălzirea spațiilor se obține facând diferența între pierderile de căldură ale clădirii, Q_L , și aporturile totale de căldură Q_g , cele din urmă fiind corectate cu un factor de diminuare, η , astfel :

$$Q_h = Q_L - \eta * Q_g$$

η – factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ , care reprezintă raportul dintre aporturi, Q_g și pierderi, Q_L astfel:

$$\gamma = \frac{Q_g}{Q_L}$$

$$\gamma = 0,41$$

Deoarece coeficientul adimensional $\gamma \neq 1$, atunci:

$$\eta = \frac{1 - \gamma^a}{1 - \gamma^{a+1}}$$

$$\eta = 0,98$$

Asfel, necesarul de energie pentru încălzirea clădirii este:

$$Q_h = 71992,13 \left[\frac{kWh}{an} \right]$$



1.4.3.14 Consumul de energie pentru încălzire, Q_m

$$Q_m = Q_h + Q_{th} - Q_{rh,h} - Q_{rw,h}, \text{ unde:}$$

Q_{th} – totalul pierderilor de căldură datorate instalației de încălzire, inclusiv pierderile de căldură suplimentare datorate distribuției neuniforme a temperaturii în incinte și reglarea imperfectă a temperaturii interioare, în cazul în care nu sunt luate deja în considerare la temperatura convențională.
 $Q_{th} = 15998,25 \text{ kWh/an}$

$Q_{rh,h}$ – căldura recuperată de la subsistemul de încălzire: coloane + racorduri
 $Q_{rh,h} = 0,00 \quad [\text{kWh/an}]$

$Q_{rw,h}$ – căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada de încălzire
 $Q_{rw,h} = 0,00 \quad [\text{kWh/an}]$

Cu aceste date se obține:

$$Q_m = 87990,38 \quad [\text{kWh/an}]$$

1.4.3.15 Consumul specific de energie pentru încălzire

$$q_{inc} = Q_m / A_{inc}$$

$$q_{inc} = 51,68 [\text{kWh} / \text{m}^2 \text{ an}]$$

1.4.4 Eficiența energetică a sistemelor de iluminat interior

Definirea referențialelor a fost făcută considerându-se un procent variabil de iluminat asigurat din surse de iluminat incandescent și în funcție de sistemul de management al instalației de iluminat artificial, după cum urmează:

- pentru clădirea de referință la nivelul fondului construit un procent de 20% din iluminat ca fiind asigurat cu surse de iluminat incandescente, managementul sistemului de iluminat artificial fiind în totalitate manual.
- pentru clădirea eficientă energetic un procent de 5% din iluminat asigurat cu surse de iluminat incandescente și sistemul de iluminat controlat de un sistem automat de control.

Valoarea medie obținută pentru consumul de energie specific pentru iluminat [$\text{kWh}/\text{m}^2\text{an}$], determinat ca referențial de performanță energetică pentru fondul construit din România (qs), respectiv pentru reglementările de performanță energetică (qr), este conform INCERC București:

1.4.4.1 Eficiența energetică este:

$$q_{ilum} = 12 \quad [\text{kWh} / \text{m}^2 \cdot \text{an}]$$

Estimam consumul de energie anual calculat în funcție de caracteristicile principale ale instalației de iluminat .

1.4.4.2 Consumul de energie:

Se estimează:

$$W_{ilum} = q_{ilum} \cdot S_u$$

Unde:

S_u = Suprafața utilă

$$W_{ilum} = 20440 \quad [\text{kWh}/\text{an}]$$

1.4.5 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum

1.4.5.1 Volumul necesar de apă caldă de consum

Volumul teoretic de apă caldă necesar consumului se determină în funcție de destinația clădirii, de tipul consumatorului de apă caldă de consum și de numărul de utilizatori / unități de folosință.

Pentru stabilirea volumului necesar de apă caldă de consum se pornește de la relația de calcul:



$$V_{ac,zi} = \frac{a \cdot N_u}{1000} \quad \left[m^3 / zi \right]$$

în care:

a necesarul specific de apă caldă de consum, la 60°C, pentru unitatea de utilizare/folosință, pe perioada considerată; $\left[m^3 / zi \right]$

N_u numărul unităților de utilizare ori folosință a apei calde de consum (persoană, unitatea de suprafață, pat, porție etc)

$$a = 5 \quad \left[l / persoana \cdot zi \right]$$

$$N_u = S_u \cdot i_{loc} \quad \left[persoane \right]$$

S_u este suprafața utilă $[m^2]$

i_{loc} este indicele de ocupare $\left[persoane / m^2 \right]$

$$N_u = 150 \quad \left[persoane \right]$$

$$V_{ac,zi} = 0,75 \quad \left[m^3 / zi \right]$$

Durata în zile de furnizare de apă caldă: 365

$$V_{ac} = 252 \quad \left[m^3 / an \right]$$

1.4.5.2 Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor și risipei de apă:

$$V_{ac} + V_{ac,c} = V_{ac} \cdot f_1 \cdot f_2 \quad \left[m^3 / an \right]$$

în care:

f_1 depinde de tipul instalației la care este racordat punctul de consum

f_2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă

$f_1 = 1,2$ – pentru obiective alimentate în sistem local centralizat

$f_2 = 1,1$ – pentru instalații echipate cu baterii clasice

$$V_{ac} + V_{ac,c} = 332,64 \quad \left[m^3 / an \right]$$

$$V_{pierderi} = V_{ac,c} = 80,64 \quad \left[m^3 / an \right]$$

1.4.5.3 Pierderile de căldură aferente conductelor de distribuție a apei de consum

$$Q_{ac,d,i} = \frac{U_l \cdot L_l \cdot (\theta_{m,ac,d,i} - \theta_{amb}) \cdot t_{ac}}{1000} \quad \left[kWh / an \right]$$

în care:

U_l : coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă

$$U_l = 0,6 \quad \left[W / m \cdot K \right]$$

L_l lungimea conductei $[m]$

$$L_l = 193,98 \quad [m]$$

A_n – suprafața pardoselii spațiului deservit $[m^2]$

$$A_n = 449,41 \quad [m^2]$$

$\theta_{m,ac,d,i}$ – temperatura medie a apei în conductă respectivă

θ_{amb} – temperatura aerului ambient din zona de amplasare a conductei



t_{ac} – durata de furnizare a apei calde de consum, respectiv intervalul de timp pentru care se face evaluarea $[zile/an]$

z – timpul efectiv de furnizare a apei calde $[ore/zi]$

$$\theta_{amb} = 20 \quad [^{\circ}\text{C}]$$

$$\theta_{m,ac,d,i} = 55 \quad [^{\circ}\text{C}]$$

$$z = 12 \quad [ore/zi]$$

$$t_{ac} = 365 \quad [zile/an]$$

Pentru întreaga instalație de distribuție, pierderea de căldură totală, calculată prin însumarea pierderilor de căldură aferente tronsoanelor de calcul componente este :

$$Q_p = \sum Q_{ac,d,i} \quad [kWh/an]$$

$$Q_p = 17842,88 \quad [kWh/an]$$

1.4.5.4 Cantitatea anuală medie de căldură pentru apa de consum

Se determină cantitatea anuală medie de căldură a apei calde livrate la consum din relația:

$$Q_{acm} = \frac{V_{ac} \cdot \rho \cdot c \cdot (t_{ac} - t_r)}{3,6 \cdot 10^6} + Q_p \quad [kWh/an]$$

în care :

t_{ac} – temperatura medie a apei calde consumate

$[^{\circ}\text{C}]$

t_r – temperatura medie a apei reci (anuală)

$[^{\circ}\text{C}]$

V_{ac} – consumul anual de apă caldă

$[m^3/an]$

ρ – densitatea apei

$[kg/m^3]$

c – căldura specifică masică a apei

$[J/kg \cdot K]$

$$Q_{acm} = 30105,17 \quad [kWh/an]$$

1.4.5.5 Consumul specific normalizat de apă caldă din punct de vedere al entalpiei masice:

$$q_{acL} = \frac{V_{ac}}{0,365 \cdot N_u} \quad [l/persoana \cdot zi]$$

N_u este numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii

$$N_u = S_u \cdot i_{loc} \quad [persoane]$$

S_u este suprafața utilă $[m^2]$

i_{loc} este indicele de ocupare $[persoane/m^2]$

$$N_u = 150 \quad [persoane]$$

$$q_{acL} = 4,60 \quad [l/persoana \cdot zi]$$

1.4.5.6 Calculul consumului de energie electrică necesară pompelor de circulație

Puterea hidraulică necesară pompei de circulație pentru a acoperi necesarul hidrodinamic din sistem se estimează cu relația:

$$P_{hydr} = 0,2778 \cdot \Delta p \cdot \dot{V} \quad [kPa]$$

în care:

\dot{V} – debitul volumetric de apă caldă de consum din sistem

Δp – înălțimea de pompare a pompei $[kPa/m]$

$\Delta p = 6,39 \quad [kPa/m]$

$P_{hydr} = 0,44 \quad [kPa]$



$$\dot{V} = 0,25$$

$$[m^3/h]$$

1.4.5.6.1 Energia hidraulică necesară instalației

Aceasta depinde de rezistența hidraulică aferentă sistemului și de timpul de funcționare al pompei:

$$W_{ac,d,hydr} = P_{hydr} \cdot t_{ac} \cdot z \quad [kWh/an]$$

în care:

$$P_{hydr} - \text{puterea hidraulică a pompei} \quad [kW]$$

t_{ac} – durata de furnizare a apei calde de consum, respectiv intervalul de timp pentru care se face evaluarea $[zile/an]$

z – timpul efectiv de furnizare a apei calde $[ore/zi]$

$$z = 12 \quad [ore/zi]$$

$$t_{ac} = 365 \quad [zile/an]$$

$$W_{ac,d,hydr} = 1943,78 \quad [kWh/an]$$

Relația de calcul pentru a determina energia electrică aferentă pompei de circulație este următoarea:

$$W_{ac,d,pompa} = W_{ac,d,hydr} \cdot e_{ac,hydr} \quad [kWh/an]$$

în care:

$$W_{ac,d,pompa} - \text{energia electrică necesară acționării pompei} \quad [kWh/an];$$

$$W_{ac,d,hydr} - \text{energia hidraulică necesară în sistem} \quad [kWh/an]$$

$e_{ac,hydr}$ – (coeficientul de performanță) randamentul pompei.

$$e_{ac,hydr} = 1,026$$

$$W_{ac,d,pompa} = 1995,28 \quad [kWh/an]$$

1.4.5.7 Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:

$$Q_{ac} = Q_{acm} + W_{ac,d,hydr} \quad [kWh/an]$$

$$Q_{ac} = 32048,95 \quad [kWh/an]$$

Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă

$$i_{acm} = \frac{Q_{ac}}{S_u} \quad [kWh/m^2 \cdot an]$$

$$i_{acm} = 18,82 \quad [kWh/m^2 \cdot an]$$

1.4.5.8 Eficiența energetică a instalațiilor de livrare a apei calde :

$$\varepsilon_{acm} = \frac{V_{ac} \cdot p \cdot c \cdot (t_{aco} - t_r)}{3,6 \cdot 10^6 \cdot Q_{acm}} \quad [-]$$

$$\varepsilon_{acm} = 0,38 \quad [-]$$

1.4.6 Energia primară și emisiile de CO₂

1.4.6.1 Energia primară

$$E_p = Q_{f,h,l} \cdot f_{h,l} + W_{i,l} \cdot f_{i,l} + Q_{acm,h,l} \cdot f_{f,l} + Q_{sist,R,l} \cdot f_{i,l} \quad [kg/kWh]$$

$f_{h,l} = 1,1$ – factorul de conversie în energie primară pentru gaz; $[kg/kWh]$

$f_{i,l} = 2,8$ – factorul de conversie în energie primară pentru electricitate $[kg/kWh]$

$$E_p = 154021,42 \quad [kWh/an]$$

$$E_p = 154021,42 \quad [kWh/an]$$



1.3.7.2 Emisia de CO₂

Se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare corespunzător:
 f_{CO_2i} este factorul de emisie

$$E_{CO_2} = Q_{f,h,l} \cdot f_{h,CO_2} + W_{l,l} \cdot f_{l,CO_2} + Q_{acm,h,l} \cdot f_{h,CO_2} + Q_{sist,R,l} \cdot f_{l,CO_2} \quad [Kg/an]$$

$$f_{h,CO_2i} = 0,205 \quad \left[\frac{kg}{kWh} \right] \quad - \text{factorul de emisie la arderea gazului; se aplică energiei la sursa primară}$$

$$f_{l,CO_2i} = 0,09 \quad \left[\frac{kg}{kWh} \right] \quad - \text{factorul de emisie electricitate;}$$

$$E_{CO_2} = 19877,62 \quad \left[\frac{Kg}{an} \right]$$

1.4.6.3 Indicele de emisie echivalent CO₂

$$i_{CO_2} = \frac{E_{CO_2}}{A_{inc}} \quad \left[\frac{KgCO_2}{m^2 an} \right]$$

$$i_{CO_2} = 11,67 \quad \left[\frac{KgCO_2}{m^2 an} \right]$$

Auditor energetic pentru clădiri gradul I
Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu



Bibliografie

Întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile noii Metodologii Mc 001/2006 cu modificările aduse de Ordinul 2513/2010, privind calculul consumurilor de energie a clădirilor.

Alte documente conexe sunt:

- Mc 001/4-2009 – Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, partea IV – Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor, Anexa 1 la Ordinul MTCT nr. 157/2007.
- Mc 001/5-2009 – Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, partea IV – Model de certificat de performanță energetică a apartamentului, Anexa 2 la Ordinul MTCT nr. 157/2007.
- Legea 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.
- O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice.
- O.G. 18/04.03.2009 – Ordonanța de urgență privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe publicată în MO nr. 155/2009.
- Norma Metodologică din 17.03.2009 – Norma metodologică de aplicare a O.G. 18/04.03.2009
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.
- NP 008-97 – Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară.
- GT 032-2001 – Ghid privind proceduri de efectuare a măsurătorilor necesare expertizării termoenergetice a construcțiilor și instalațiilor aferente.
- SC 007-2002 – Soluții cadre pentru reabilitarea termo-higro-energetică a envelopei clădirilor de locuit existente.
- C 107/1-2005 – Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit cu modificările din Ordinul 2513/2010.
- C 107/3-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.
- C 107/5-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul.
- SR 4839-1997 – Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile.
- SR 1907/1-1997 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.
- SR 1907/2-1997 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul.
- STAS 4908-85 – Clădiri civile, industriale și agrozootehnice. Aria și volume convenționale.
- STAS 11984-83 – Instalații de încălzire centrală. Suprafață echivalentă termică a corpurilor de încălzire.



CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ,
ANEXA LA CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ



Cod poștal
localitateNr. înregistrare la
Consiliul LocalData
înregistrării610226 - 31747 - 150218
z z l l a a

Performanța energetică a clădirii		Notare energetică:	90,71
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005		Clădirea certificată	Clădirea de referință
Eficiență energetică ridicată			
A	B	C	D
E	F	G	
Eficiență energetică scăzută			
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]	161,29	82,51	
Indice de emisii echivalent CO ₂ [kgCO ₂ /m ² an]	27,82	11,67	
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru:		Clasă energetică	
Încălzire:	130,46	C	A
Apă caldă de consum:	18,84	B	B
Climatizare:	0		
Ventilare mecanică:	0		
Iluminat artificial:	12	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]:			0

Date privind clădirea certificată: CORP C6

Adresa clădirii: Mihai Viteazu, nr. 12 municipiu!

Suprafata încalzita utila: 1702,49 m²

Piatra Neamț, județul Neamț

Suprafata construită desfășurată: 1882,81 m²

Categoria clădirii: SCOALA

Volumul incalzit util al clădirii: 6493,975 m³

Regim de înălțime: D+P+2E

Anul construirii: 1977

Scopul elaborării certificatului energetic: AUDIT ENERGETIC

Programul de calcul utilizat: manual , versiunea:

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea Numele și prenumele Seria și Nr. și data înregistrării
(c, i, ci) de atestare certificatului în registrul
I - CIVILE. .VLADIMIR.. UA01354 31747 din 02/2018

.. COROBCEANU..






DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANCEI ENERGETICE A CLĂDIRII

- Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:

ÎNCĂLZIRE:

APĂ CALDĂ DE CONSUM:

ILUMINAT

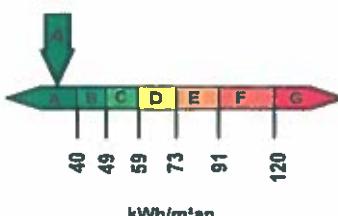

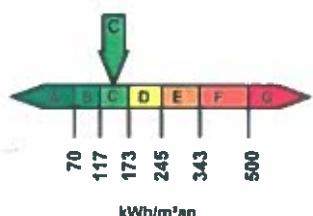


TOTAL: ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ

CLIMATIZARE:

VENTILARE MECANICA

DE CONSUM, ILUMINAT

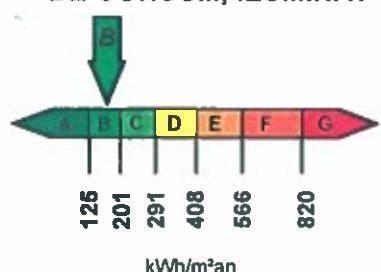

- Performanța energetică a clădirii de referință:

Consum anual specific de energie [kWh/m² an]		Notare energetică
pentru:		
Încălzire:	51,68	99,62
Apă caldă de consum:	18,82	
Climatizare:	0	
Ventilare mecanică:	0	
Iluminat:	12	

- Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora:

$$P_0 = 1,11$$

- Subsol neinundat: nu există
- Usa este prevazuta cu sistem automat de inchidere si nu este lăsată frecvent deschisa in perioada de neutilizare
- Ferestre/usi in stare buna
- Corpuri statice dotate cu armaturi de reglaj functionale: nu există
- Corpurile statice noi
- Coloane de incalzire prevazute cu armaturi de separare si golire
- Nu exista contor general de caldura/combustibil pentru incalzire si acc
- Stare buna a tenculelelor exterioare
- Perelli exteriori uscati
- Terasa in stare foarte buna
- Cladirea este prevazuta cu canal de fum
- Există sistem de ventilare naturală organizată sau mecanica pentru toate nivelurile

$$p_1 = 1,00$$

$$p_2 = 1,01$$

$$p_3 = 1,00$$

$$p_4 = 1,00$$

$$p_5 = 1,00$$

$$p_6 = 1,00$$

$$p_7 = 1,00$$

$$p_8 = 1,00$$

$$p_9 = 1,00$$

$$p_{10} = 1,00$$

$$p_{11} = 1,00$$

$$p_{12} = 1,00$$

- Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:

- Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii: -
- Soluții recomandate pentru instalațiile aferente



INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

1. Date privind construcția:

ȘCOALĂ

Corp C5 Colegiul Național de Informatică

Municipiul Piatra Neamț, strada Mihai Viteazu, nr 12, județul Neamț

Categoria clădirii :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> de locuit, individuală | <input type="checkbox"/> de locuit, cu mai multe apartamente (bloc) |
| <input type="checkbox"/> cămine, interne | <input type="checkbox"/> spitale, polyclinici |
| <input type="checkbox"/> hoteluri și restaurante | <input type="checkbox"/> clădiri pentru sport |
| <input checked="" type="checkbox"/> clădiri social-culturale | <input type="checkbox"/> clădiri pentru birouri și servicii de comerț |
| <input type="checkbox"/> alte tipuri de clădiri consumatoare de energie | |

■ Nr. Niveluri :

-
- Subsol
-
- Demisol
-
- Parter
-
- Etaj 1
-
- Etaj 2
-
- Etaj 3

Nr. De încăperi și suprafețe utile :

Existență			Suprafața utilă	Inaltime utilă
Nivel	Indicativ	Functiunea		
Demisol	D1	Hol	60,56	3,45
	D2	Casa scarii	20,56	3,45
	D3	Atelier reparatie	109,75	3,45
	D4	Atelier tamplarie	94,23	3,45
	D5	Casa scarii	19,63	3,45
	D6	Grup sanitar	2,59	3,45
	D7	Grup sanitar	12,98	3,45
	D8	Boxa/magazie	25,00	3,45
	D9	Vestiar	13,41	3,45
	D10	Atelier reparatie	55,92	3,45
	D11	Centrala termica	13,07	3,45
Total A <u>u</u>			427,70	

Existență			Suprafața utilă	Inaltime utilă
Nivel	Indicativ	Functiunea		
Parter	P1'	Windfang	5,52	3,45
	P1	Hol	71,54	3,45
	P2	Casa scarii	20,56	3,45
	P3	Sala de clasa 1	87,44	3,45
	P4	Sala de clasa 2	42,83	3,45
	P5	Sala de clasa 3	49,65	3,45
	P6	Casa scarii	19,63	3,45
	P7	Grup sanitar	2,60	3,45
	P8	Grup sanitar	12,98	3,45
	P9	Cabinet	25,00	3,45
	P10	Sala de clasa 4	13,41	3,45
	P11	Sala de clasa 5	69,45	3,45
Total A <u>u</u>			420,68	



Existență			Suprafață utilă	Inaltime utilă
Nivel	Indicativ	Functiunea		
Etaj I	E1-1	Hol	60,56	3,45
	E1-2	Casa scarii	20,56	3,45
	E1-3	Centru ro.edu.net.	20,61	3,45
	E1-4	Laborator informatica1	87,44	3,45
	E1-5	Laborator informatica2	94,23	3,45
	E1-6	Casa scarii	19,63	3,45
	E1-7	Grup sanitar	2,60	3,45
	E1-8	Grup sanitar	12,98	3,45
	E1-9	Cabinet 1	25,00	3,45
	E1-10	Cabinet 2	13,41	3,45
	E1-11	Laborator	55,90	3,45
	E1-12	Server calculatoare	13,05	3,45
Total A _u			425,97	

Existență			Suprafață utilă	Inaltime utilă
Nivel	Indicativ	Functiunea		
Etaj II	E2-1	Hol	60,56	3,45
	E2-2	Casa scanii	20,56	3,45
	E2-3	Laborator 2	109,79	3,45
	E2-4	Laborator 3	94,23	3,45
	E2-5	Casa scanii	19,63	3,45
	E2-6	Grup sanitar	2,60	3,45
	E2-7	Grup sanitar	12,98	3,45
	E2-8	Cabinet 3	25,00	3,45
	E2-9	Cabinet 4	13,41	3,45
	E2-10	Laborator 4	69,45	3,45
Total A _u			428,21	

Volumul încălzit al clădirii : 1702,49 m³

■ Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei :

Tip element de construcție	Alcătuire	Suprafață [m ²]
Pereți Ext NV	Pereți din beton armat 24 cm	49,35
Pereți Ext SE	Pereți din beton armat 24 cm	46
Pereți Ext NE	Pereți din beton armat 24 cm	94,85
Pereți Ext SV	Pereți din beton armat 24 cm	90,56
Pereți Ext NV	Pereți zidarie caramida 24 cm	152,1
Pereți Ext SE	Pereți zidarie caramida 24 cm	152,59
Pereți Ext NE	Pereți zidarie caramida 24 cm	236,34
Pereți Ext SV	Pereți zidarie caramida 24 cm	228,64
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	3,55
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	6,5
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	12,6
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	16,89

Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	9.45
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	8.96
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	94.5
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	102
Placa pe sol	Placă de beton armat	449,41
Planșeu terasă	Planșeu din beton armat	449,41
Total suprafață anvelopă [m²] A₀		2203,1
Volumul încălzit al clădirii V [m³]		6493,97
A₀ /V:		0,339
S_{inc}[m²]		1702,49
S_{utilă}[m²]		1702,49

Element	A[m ²]	R'	τ	$\frac{A \cdot \tau}{R'}$
Pereți Ext NV 24 cm	49.35	0.35	0.361	51.22
Pereți Ext SE 24 cm	46	0.35	0.361	47.77
Pereți Ext NE 24 cm	94.85	0.34	0.361	100.15
Pereți Ext SV 24 cm	90.56	0.35	0.361	94.45
Pereți Ext NV 24 cm	152.1	0.68	1	225.00
Pereți Ext SE 24 cm	152.59	0.69	1	222.56
Pereți Ext NE 24 cm	236.14	0.67	1	352.78
Pereți Ext SV 24 cm	228.64	0.66	1	347.00
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	3.15	0.50	1	6.30
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	6.5	0.50	1	13.00
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	12.6	0.50	1	25.20
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	16.89	0.50	1	33.78
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	9.45	0.50	1	18.90
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.96	0.50	1	17.92
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	94.5	0.50	1	189.00
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	102	0.50	1	204.00
Placa pe sol	449.41	1.18	0.444	169.90
Planșeu sub pod	449.41	2.23	0.861	173.85
Total Anvelopă	2203,1			
Volumul încălzit al clădirii V [m³]	6493,97			
$\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}$				2292,79
$R_{med} = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}}$				0,961
n- clădire cu dublă expunere și tâmplărie etanșă [h ⁻¹]				0,7
G₁ (conform C107/2- 2005) [W/m³·K]				
G_{1ref} + ventilare [W/m³·K]				
G₁ = 0,591 > G_{1ref} = 0,48 [W/m³·K]				

2. Date privind instalația de încălzire interioară:

- Sursă proprie
- Centrală termică de cartier
- Termoficare – punct termic central



- Termoficare – punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă

■ **Tipul sistemului de încălzire:**

- Încălzire locală cu sobe,
- Încălzire centrală cu corpușe statice
- Încălzire centrală cu aer cald,
- Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,
- Alt sistem de încălzire:

■ **Date privind instalația de încălzire interioară cu corpușe statice: radiator fontă**

Nr. corpușe 86 buc (79 în spațiu util/7 spațiu comun); suprafață echivalentă termic 225,49mp

■ **Date privind instalația de încălzire locală cu sobe : nu este cazul**

■ **Tip distribuție a agentului termic de încălzire:**

- inferioară
- superioară
- mixtă

■ **Racord la sursa centralizată de căldură: nu este cazul**

- racord unic
- multiplu:
diametru nominal [mm]:

■ **Contor de căldură: nu există**

■ **Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane):**
Vane cu acționare manuală și supape de aerisire la partea superioară.

■ **Elemente de reglaj termic și hidraulic ,la nivelul corpușilor statice:**

- Corpușele statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale
- Corpușele statice sunt dotate cu armături de reglaj dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,

Corpușele statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,

■ **Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite: nu e cazul**

■ **Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:**

- Corpușele statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,
- Corpușele statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, mai devreme de trei ani,
- Corpușele statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, cu mai mult de trei ani în urmă.

■ **Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu e cazul**

- Aria planșeului încălzitor.....m²
- Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare;

Diametru serpentină (mm)			
Lungime (m)			

■ **Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane):**
Robinete la nivel de racord

3. Date privind instalația de apă caldă menajeră:

■ **Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:**

- Sursă proprie :
- Centrală termică de cartier,
- Termoficare – punct termic central
- Termoficare – punct termic local-
- Altă sursă sau sursă mixtă



- **Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:**
 - Din sursă centralizată
 - Centrală termică proprie
 - Boiler de acumulare
 - Preparare locală cu aparat de tip instant a.c.m.
 - Preparare locală pe plită,
 - Alt sistem de preparare a.c.m.:
- **Puncte de consum a.c.m. /a.r.:** 8 acm/24 ar
- **Numărul de obiecte sanitare pe tipuri:**
Lavoare- 8; Vase WC- 16, Pisoare – 0; Spălătoare- 0; Cabină de duș - 0
- **Racord la sursa centralizată de căldură:**
- **Conducta de recirculare a a.c.m.:**
 - funcțională, nu funcționează, nu există
- **Contor de căldură general :**
- **Debitmetre la nivelul punctelor de consum:**
 - nu există, parțial, peste tot


4. Date privind instalația de climatizare
Nu există.

5. Date privind instalația de ventilare
Nu există.

6. Date privind instalația electrică
Puterea instalată pentru iluminat este de aproximativ **10,22 kW**.

Corpuri de iluminat fluorescent 56%, incandescent 11 %, halogen 33%.

Întocmit,
Auditor energetic pentru clădiri gradul I
Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu

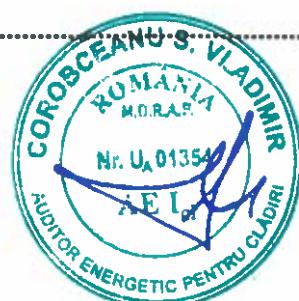

- Recomandări pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii:
- Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii :

Soluția 1 – Creșterea gradului de protecție termică a pereților exteriori peste valoarea minimă, de 1,70 m²K/W, prevăzută de norme (Ordinul 2513/2010).

Soluția 2 – Creșterea gradului de protecție termică a planșeului superior (acoperiș șarpantă – planșeu sub pod și terasă) peste valoarea minimă de 5,00 m²K/W, prevăzută de Ordinul 2513/2010.

Soluția 3 – Creșterea gradului de protecție termică a plăcii pe sol peste valoarea minimă de 2,60 m²K/W, prevăzută de norme (Ordinul 2513/2010) și refacerea pardoselii.

Soluția 4 – Tâmplărie – Înlocuirea tâmplăriei exterioare necorespunzătoare cu tâmplărie din PVC sau Aluminiu cu geam termopan. Pentru asigurarea calității aerului interior și evitarea creșterii umidității interioare se va prevedea clapetă de ventilare sau deschidere triplă la fiecare fereastră, atât la cea înlocuită deja cât și la cea nouă.

Soluțiile propuse formează împreună un pachet de soluții care răspunde cerințelor OG 18/2009.

Propunerি :

1. Izolațiile termice se vor realiza din vată minerală la pereții exteriori, polistiren extrudat la placa pe sol și vată minerală la planșeu superior;



2. AUDIT ENERGETIC

Responsabil audit:

Construcții și Instalații

Conf.dr.ing. Vladimir COROBCEANU



2.1.PREZENTARE GENERALĂ

Obiectivul analizat este **Corpul C6 al Colegiului Național de Informatică**. Clădirea are regim de înălțime **D+P+2E**.

amplasată în Municipiu Piatra Neamț, județul Neamț.

Clădirea are regim de înălțime: Existent: **D+P+2E**.

Propus: **D+P+2E**.

Clădirea are în situația existentă dimensiunile maxime în plan $31,3 \times 15,47$ m

Înălțimea maximă este $h = 13,50$ m, Aria construită $A_C = 1702,49$ m² și aria desfășurată $A_D = 1882,81$ m².

2.1.1 Informații generale

Clădirea:

SCOALĂ,

Adresa:

Municipiu Piatra Neamț, Mihai Viteazu, nr.12, județul Neamț

Proprietar:

UAT Municipiu Piatra Neamț, Județul Patra Neamț

Destinația principală a clădirii:

Școală

Tipul clădirii:

Individuală

Anul construcției:

1977

Proiectant:

Structura constructivă:

Fundațiile sunt de tip fundații continue sub ziduri și fundații pahar

2.1.2 Informații privind construcția

Caracteristici ale spațiului locuit/încălzit:

Existență:

Suprafața utilă [m²]: **1702,49** m²

Suprafața pardoselii spațiului încălzit [m²]: **449,41** m²

Volumul spațiului încălzit [m³]: **6493,97** m³

Înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: **3,5** m

2.1.3 Informații privind instalațiile

Date privind instalația de încălzire interioară:

- Încălzirea se face cu centrală termică.

Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane):

Vane cu acționare manuală și supape de aerisire la partea superioară.

Date privind instalația de apă caldă menajeră:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

- Centrală termică proprie;

Puncte de consum a.c.m. /a.r.: 8 acm/24 ar

Numărul de obiecte sanitare pe tipuri:

Lavoare- 8; Vase WC- 16, Pisoare – 0; Spălătoare- 0; Cabină de duș - 0

Date privind instalația de climatizare

- Nu există.

Date privind instalația de ventilare

- Nu există.

Date privind instalația electrică

- Puterea instalată pentru iluminat este de aproximativ **10,22 kW**



2.2. PREZENTAREA SOLUȚIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICĂ

2.2.1 Prezentarea soluțiilor de modernizare energetică a anvelopei clădirii

2.2.1.1 Soluții pentru pereții exteriori

II. Montarea unui strat de izolație termică suplimentară din vată minerală în grosime minimă de 10 cm, amplasat pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejat cu tencuială armată.

Soluția prezintă avantajele următoare:

- corectează majoritatea punților termice care reprezintă la clădirea existentă un procent de circa 40% din suprafața pereților exteriori;
- protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu, de efectele variației de temperatură a mediului exterior;
- nu conduce la micșorarea ariilor locuibile și utile;
- permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;
- permite utilizarea spațiilor în timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare;
- nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriiile interioare existente etc;

Soluția propusă va fi realizată astfel:

- Stratul suport trebuie pregătit cu câteva zile înainte de montarea termoizolației: verificat și eventual reparat și curățat de praf și depunerii;
- Stratul termoizolant, în grosime de 10 cm, din vată minerală este fixat mecanic și prin lipire pe suprafața suport. Fixarea mecanică se realizează cu bolțuri din oțel inoxidabil, cu expandare, montate în găuri forate cu dispozitive rotopercurtante, sau cu dibruri de plastic cu rozetă.

Montarea plăcilor termoizolante se va face cu rosturile de dimensiuni cât mai mici și decalate pe rândurile adiacente.

Stratul de protecție și de finisaj se execută prin aplicare succesivă.

Execuția trebuie făcută în condiții speciale de calitate și control, de către firme specializate, care dețin de altfel și patentele aferente, referitoare în primul rând la compozitia mortarului, dispozitivele de prindere și solidarizare, scule, mașini, precum și la tehnologia de execuție.

În scopul reducerii substanțiale a efectului negativ al punților termice, aplicarea soluției trebuie să se facă astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură, continuitatea stratului termoizolant, inclusiv și în special, la racordarea cu soclul și în zona de streașină.

Se vor trata cu deosebită atenție execuția acestor zone pentru a elibera posibilitatea infilației de apă între izolația termică și peretele suport.

Pentru a realiza o protecție termică corespunzătoare și reducerea efectului punții termice orizontale din zona planșeului inferior (de la cota zero) izolația termică se va dispune și pe înălțimea soclului din polistiren grafitat sau polistiren extrudat ignifugat.

La parter se va realiza o armare dublă a tencuielii pentru a asigura o protecție mecanică suplimentară.

Pentru preluarea eforturilor din variații de temperatură pe fațada expusă sud- se vor prevedea profile de dilatare la suprafețe de peste 14 m².

Pe conturul tâmplăriei se realizează racordarea izolației termice pe o grosime de 3 cm, în zona glafurilor exterioare și a solbancurilor, prevăzându-se o protecție adecvată.

Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată de 0,5 mm.

În zona de soclu a clădirii se va prevedea placarea cu 10 cm polistiren grafitat sau polistiren extrudat ignifugat protejat cu tencuială subțire dublu armată.

2.2.1.2 Soluții pentru planșeul superior

A. Montarea unui strat de izolație termică suplimentară din vată minerală în grosime de minim 25 cm, amplasat la partea inferioară a planșeului din beton armat și acoperit șarpantă.

Soluția prezintă avantajele următoare:

- corectează majoritatea punților termice care reprezintă la clădirea existentă un procent de circa 35% ;
- protejează volumul încălzit împotriva variațiilor de temperatură exterioare;
- nu conduce la micșorarea ariilor locuibile și utile.



Operațiunile necesare la realizarea soluției sunt:

- a. la acoperișul șarpantă:
 - montarea unei bariere de vaporii;
 - montarea stratului de izolație termică din plăci de vată minerală cu grosimea de 25 cm și montarea unei folii anticondens sau strat de difuzie a vaporilor;
 - realizarea unei podine de lemn ignifugat;

2.2.1.3. Soluții pentru placă pe sol

Termoizolarea suplimentară a plăcii pe sol existente cu polistiren extrudat în grosime de 8 cm și realizarea unei pardoseli noi.

Avantajele soluției sunt următoarele:

- reprezintă o soluție corectă din punct de vedere a difuziei vaporilor de apă;
- se aplică cu ocazia înlocuirii pardoselilor.

2.2.1.4. Soluții pentru tâmplăria exterioară

Înlocuirea tâmplăriei cu uși și ferestre din PVC sau Aluminiu cu rupere de punte termică acolo unde este cazul.

Pentru a realiza eliminarea vaporilor de apă, rezultați în spațiile utile, tâmplăria se va prevedea cu clapetă de evacuare sau dispozitiv de reglare a ventilării cu debit constant sau cu debit reglabil. O variantă posibilă este folosirea tâmplăriei cu ochiuri mobile cu deschidere triplă. Sursale de vaporii curente sunt încălzirea spațiilor, igiena spațiului, respirația, transpirația etc.



2.3. NOTE DE CALCUL CLĂDIRE AMELIORATĂ TERMIC

În urma propunerii de modernizare termofizică a clădirii s-a refăcut calculul termic.
Identificarea anvelopei în vederea aprecierii caracteristicilor termotehnice ale acestora

2.3.1 Elementele de construcție perimetrale care intră în alcătuirea anvelopei clădirii: Clădire ameliorată termic.

Tip element de construcție	Alcătuire	Suprafață [m ²]
Pereți Ext NV	Pereți din beton armat 24 cm	49,35
Pereți Ext SE	Pereți din beton armat 24 cm	46
Pereți Ext NE	Pereți din beton armat 24 cm	94,85
Pereți Ext SV	Pereți din beton armat 24 cm	90,56
Pereți Ext NV	Pereți zidarie caramida 24 cm	152,1
Pereți Ext SE	Pereți zidarie caramida 24 cm	152,59
Pereți Ext NE	Pereți zidarie caramida 24 cm	236,14
Pereți Ext SV	Pereți zidarie caramida 24 cm	228,64
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	3,15
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	6,5
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	12,6
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	16,89
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	PVC	9,45
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	PVC	8,96
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	PVC	94,5
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	PVC	102
Placa pe sol	Placă de beton armat	449,41
Planșeu terasă	Planșeu din beton armat	449,41
Total suprafață anvelopă [m²] A₀		2203,1
Volumul încălzit al clădirii V [m³]		6493,97
A ₀ /V:		0,339
S _{inc} [m ²]		1702,49
S _{utilă} [m ²]		1702,49

Verificarea gradului de protecție termică se realizează conform C 107/2 -2005 și Mc001-2006, modificate cu Ordinul 2513/2010 cu relația:

$$G_1 = \frac{1}{V} \cdot \left[\sum_{j=1}^4 \frac{A_j \cdot \tau_j}{R'} \right] + 0,34 \cdot n \leq G_{1ref} + 0,34 \cdot n \quad \text{unde:}$$

$$G_{1ref} = \frac{1}{V} \cdot \left[\frac{A_1}{a} + \frac{A_2}{b} + \frac{A_3}{c} + d \cdot P + \frac{A_4}{e} \right] \quad [\text{W/m}^3 \cdot \text{K}]$$

2.3.2 Determinarea rezistențelor termice unidirectionale (în câmp curent) R: CLĂDIRE AMELIORATĂ TERMIC

- Pereți exteriori – zidărie de cărămidă și beton armat + 10 cm vată minerală

Alcătuire	d _j [m]	a _j λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială interioară	0,03	1,02	2,871
Beton armat	0,24	1,74	
Tencuială exterioară	0,03	1,02	
Vată minerală	0,10	0,04	
Tencuială armată	0,005	1,02	



Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială interioară	0,03	1,02	3,246
Zidărie de cărămidă	0,24	0,47	
Tencuială exterioară	0,03	1,02	
Vată minerală	0,10	0,04	
Tencuială armată	0,005	1,02	

- Pereți exteriori – de rost
- Placa pe sol

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Strat de uzură	0,02	1,60	3,620
Polistiren extrudat	0,08	0,035	
Placa beton armat	0,1	1,74	
Pitriș strat filtrant	0,1	1	
Pământ umed	2	2	

- Acoperiș șarpantă

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială	0,015	0,92	6,118
Planșeu de beton	0,15	1,74	
Strat de pantă	0,07	1,16	
Vată minerală	0,25	0,044	
Podină	0,024	0,23	

- Ferestre / uși exterioare

Descriere	Suprafețe Ferestre+uși de PVC	Suprafețe Ferestre +Uși Al.	R' Ferestre+uși de PVC	R' Ferestre + Uși Al
	[m ²]	[m ²]	[m ² K/W]	[m ² K/W]
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	3.15		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	6.5		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	12.6		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	16.89		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	9.45		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.96		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	94.5		0,77	
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	102		0,77	
Total	256,05		0,77	
		256,05		

Pentru reducerea pierderilor de căldură rata ventilării se reduce până la $n = 0,70 \text{ h}^{-1}$

2.3.3 Rezistențe termice corectate R' [m²K/W] – clădire ameliorată termic

Element	Rezistență termică corectată [m ² K/W]
Pereți Ext NV	1.97
Pereți Ext SE	2.02
Pereți Ext NE	1.79
Pereți Ext SV	1.73
Pereți Ext NV	2.50



Pereți Ext SE	2.68
Pereți Ext NE	2.78
Pereți Ext SV	2.47
Placă pe sol	2.90
Plașeu sub pod neîncălzit	5.32

2.3.4 Clădire ameliorată termic – Calculul coeficientului global de pierderi de căldură

$$G_1 = \frac{1}{V} \cdot \left[\sum \frac{A_j \cdot \tau_j}{R'} \right] + 0,34 \cdot n \leq G_{1ref} + 0,34 \cdot n \quad \text{unde:}$$

z	A[m ²]	R'	τ	$\frac{A \cdot \tau}{R'}$
Pereți Ext NV 24 cm	49.35	1.97	0.361	9.03
Pereți Ext SE 24 cm	46	2.02	0.361	8.21
Pereți Ext NE 24 cm	94.85	1.79	0.361	19.15
Pereți Ext SV 24 cm	90.56	1.73	0.361	18.88
Pereți Ext NV 24 cm	152.1	2.50	1.000	60.75
Pereți Ext SE 24 cm	152.59	2.68	1.000	56.86
Pereți Ext NE 24 cm	236.14	2.78	1.000	84.81
Pereți Ext SV 24 cm	228.64	2.47	1.000	92.56
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	3.15	0.77	1.000	4.09
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	6.5	0.77	1.000	8.44
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	12.6	0.77	1.000	16.36
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	16.89	0.77	1.000	21.94
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	9.45	0.77	1.000	12.27
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.96	0.77	1.000	11.64
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	94.5	0.77	1.000	122.73
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	102	0.77	1.000	132.47
Placa pe sol	449.41	2.90	0.444	68.78
Planșeu sub pod	449.41	5.32	0.861	72.69
Total Anvelopa	2203,1			
Volumul încălzit al clădirii V [m³]	6493,97			
$\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}$				821,66
$R_{med} = \frac{\sum A_i}{\sum \frac{A \cdot \tau}{R'}}$				2,681
n- clădire cu dublă expunere și tâmplărie etanșă [h ⁻¹]				0,7
G ₁ (conform C107/2- 2005) [W/m ³ ·K]				0,364
G _{1ref} + ventilare [W/m ³ ·K]				
G ₁ = 0,364 < G _{1ref} = 0,821 [W/m ³ ·K]				



Concluzie: Pe ansamblu clădirea ameliorată se înscrie sub limita normată impusă prin G_{ref} .

2.3.5 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire

2.3.5.1. Temperatura convențională exterioară de calcul

Pentru iarnă, temperatura convențională de calcul a aerului exterior se consideră în funcție de zona climatică în care se află municipiul Piatra Neamț (zona III) conform STAS 1907/1, astfel :

$$\theta_e = -18 [^{\circ}\text{C}]$$

2.3.5.2 Intensitatea radiației solare și temperaturile exterioare medii lunare

Intensitățile medii lunare și temperaturile exterioare medii lunare au fost stabilite în conformitate cu Mc001-PI, anexa A.9.6, respectiv SR4839, pentru municipiul Piatra Neamț.

2.3.5.3. Temperaturi de calcul ale spațiilor interioare

2.3.5.3.1 Temperatura interioară predominantă a încăperilor încălzite

Conform metodologiei Mc001-PI (I.9.1.1.1), temperatura predominantă pentru clădiri este:

$$\theta_i = 18,00 [^{\circ}\text{C}]$$

Volumul și suprafața spațiului încălzit este în cazul clădirii auditate:

$$V_{inc} = 6493,97 [\text{m}^3] \quad - \text{volumul încălzit}$$

$$A_{inc} = 1702,5 [\text{m}^2] \quad - \text{aria spațiului încălzit}$$

2.3.5.3.2. Temperatura interioară a spațiilor neîncălzite

Conform metodologiei Mc001-PI (I.9.1.1.1), temperatura exterioară a spațiilor neîncălzite de tip subsol și casa scărilor, se calculează pe bază de bilanț termic.

Temperatura casei scării fără instalație de încălzire, este:

$$\theta_{ucs} = 16,2 [^{\circ}\text{C}] \text{ pentru temperatura exterioară de calcul}$$

2.3.5.4. Temperatura interioară de calcul

Conform metodologiei Mc001-2006/PII, dacă diferența de temperatură între volumul încălzit și casa scărilor este mai mică de 4°C , întregii clădiri se aplică calculul monozonal. În acest caz,

$$\theta_i - \theta_{ucs} = 1,8 [^{\circ}\text{C}] \text{ și temperatura interioară de calcul a clădirii, este :}$$

$$\theta_{id} = \frac{\sum \theta_{ij} * V_j}{\sum V_j}$$

V_j = volumul zonei j

θ_{ij} = temperatura interioară a zonei j

$$\theta_{id} = 12,00 [^{\circ}\text{C}]$$

2.3.5.5 Stabilirea perioadei de încălzire

În prima fază a calcului consumurilor de energie se stabilește perioada de încălzire preliminară.

Conform SR 4839 temperatura convențională de echilibru se consideră:

$$\theta_{eo} = 12 [^{\circ}\text{C}]$$

$D_2 = 232$ [zile] – durata perioadei de încălzire preliminară

$t_h = 5568,00$ [h] – număr de ore / perioada de încălzire

$\Theta_{cmed} = 4,21$ [°C] temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire

2.3.5.6. Calculul preliminar ($\theta_{eo} = 12 [^{\circ}\text{C}]$) al pierderilor de căldură ale clădirii Q_L

$$Q_L = H * (\theta_{eo} - \theta_{cmed}) * t_h \quad \text{unde:}$$

H – coeficientul de pierderi de căldură

2.3.5.6.1 Calculul coeficientului de pierderi de căldură H

$$H = H_V + H_T$$

H_V - coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, printr-ventilare



Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin ventilare H_v [W/K]	Coeficientul de pierderi de căldură al clădirii, prin transmisie H_T [W/K]	Coeficient de cuplaj termic prin anvelopă L [W/K]	Coeficient de pierderi termice prin anvelopa clădirii spre spații neîncălzite H_U [W/K]	Coeficientul de pierderi de căldură H [W/K]
1522,83	1017,14	1017,14	0	2539,97

de unde:

$$Q_L = 194899,37 \quad [\text{kWh/an}]$$

2.3.5.7 Calculul preliminar ($\theta_{ed}=12 \text{ } [^\circ\text{C}]$) al aporturilor de căldură ale clădirii Q_g

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

- Q_i - degajări de căldură interne
 $Q_i = [\phi_{i,h} + (1-b)*\phi_{i,u}]$
 $Q_i = 70148,03 \quad [\text{kWh}]$
- Q_s - aporturi solare prin elementele vitrate,
 $Q_s = [I_{sj} * \sum A_{snj}] * t$
 $Q_s = 42610,12 \quad [\text{kWh}]$

$$Q_g = 112758,16 \quad [\text{kWh}]$$

2.3.5.8 Determinarea factorului de utilizare preliminar, η_1

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ , care reprezintă raportul dintre aporturi, Q_g și pierderi, Q_L astfel :

$$\gamma = \frac{Q_g}{Q_L}$$

$$\gamma = 0,57$$

Deoarece coeficientul adimensional $\gamma \neq 1$, atunci :

$$\eta_1 = \frac{1-\gamma^a}{1-\gamma^{a+1}}$$

- a - parametru numeric (conform Metodologiei MC 001-1);
 $a = a_o + \frac{\tau}{\tau_o}$
 - $a_o = 0,8$ - parametru numeric (conform Metodologiei Mc001/1)
 - $\tau_o = 70 \text{ [h]}$ - (conform Metodologiei Mc 001-1)
 - $\tau = \frac{C}{H}$
- C - capacitatea termică interioară a clădirii
 $C = \sum x_j * A_j = \sum I \rho_{ij} * c_{ij} * d_{ij} * A_j$
 - ρ - densitatea materialului ;
 - c - capacitatea calorică masică a materialului;
 - d - grosimea stratului;
 - A - aria elementului; $C = 1949,95 \quad [\frac{MJ}{K}]$

$\tau = 213,25 \text{ [h]}$ - constantă de timp care caracterizează durată termică interioară a spațiului încălzit

$$a = 3,84$$

$\eta_1 = 0,95$ factorul de utilizare a aporturilor de căldură

2.3.5.9 Determinarea temperaturii de echilibru și a perioadei de încălzire reală a clădirii

$$\theta_{ed} = \theta_{id} - \frac{\eta_1 * \phi_a}{H}$$

θ_{ed} - temperatura reală de echilibru

$$\theta_{ed} = 10,46 \text{ } [^\circ\text{C}]$$

Durata sezonului real de încălzire este de 247 de zile.



2.3.5.10 Programul de funcționare și regimul de furnizare a agentului termic

Clădirea are un program de funcționare discontinuă, clasă de inerție mare, având regim de furnizare a agentului termic discontinuu.

În continuare calculul real al pierderilor de căldură se va efectua prin luarea în considerare a celor două tipuri de perioade de încălzire și anume :

- încălzire pe timp de zi - $\theta_{id} = 18 [^{\circ}\text{C}]$
 - 151 de zile – 1817 h de încălzire
- încălzire pe timp de noapte, în zilele de sfârșit de săptămână și vacanțe - $\theta_{id} = 15 [^{\circ}\text{C}]$
 - 247 de zile – 4110,85 h de încălzire
 - Sfârșit de săptămână + vacanțe – 96 de zile – 2293,71 h de încălzire
 - Total – 5928 h de încălzire

2.3.5.11 Calculul pierderilor de căldură reale ale clădirii

$$Q_L = H * (\theta_{id} - \theta_e) * t$$

Temperatura exterioară medie pe sezonul de încălzire se calculează ca o medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile ale fiecărei luni.

Denumire parametru calculat	Valoare totală	Valoare calculată pe tipul duratei de încălzire	
		$\theta_{id} = 18 [^{\circ}\text{C}]$	$\theta_{id} = 15 [^{\circ}\text{C}]$
Pierderilor de căldură reale ale clădirii, Q_L [kWh]	114139,12	63992,81	50146,31
Temperatura exterioară medie pe perioada de încălzire, θ_e med [$^{\circ}\text{C}$]	4,13	4,13	4,13

2.3.5.12 Calculul preliminar ($\theta_{eo}=12 [^{\circ}\text{C}]$) al aporturilor de căldură ale clădirii Q_g

$$Q_g = Q_i + Q_s$$

Denumire parametru calculat	Valoare totală	Valoare calculată pe tipul duratei de încălzire	
		$\theta_{id} = 18 [^{\circ}\text{C}]$	$\theta_{id} = 15 [^{\circ}\text{C}]$
Aporturilor reale de căldură ale clădirii, Q_g [kWh]	73598,31	36799,15	36799,15
Degajări de căldură interne, Q_i [kWh]-	45786,28	22893,14	22893,14
Aporturi solare prin elementele vitrate, Q_s [kWh]	27812,03	13906,01	13906,01

2.3.5.13 Necessarul de căldură pentru încălzirea clădirii, Q_h

Necessarul de căldură pentru încălzirea spațiilor se obține facând diferența între pierderile de căldură ale clădirii, Q_L , și aporturile totale de căldură Q_g , cele din urmă fiind corectate cu un factor de diminuare, η , astfel :

$$Q_h = Q_L - \eta * Q_g$$

η – factor de utilizare;

Pentru a putea calcula factorul de utilizare trebuie stabilit un coeficient adimensional, γ , care reprezintă raportul dintre aporturi, Q_g și pierderi, Q_L astfel:

$$\gamma = \frac{Q_g}{Q_L}$$

$$\gamma = 0,64$$

Deoarece coeficientul adimensional $\gamma \neq 1$, atunci:

$$\eta = \frac{1-\gamma^a}{1-\gamma^{a+1}}$$

$$\eta = 0,92$$

Asfel, necesarul de energie pentru încălzirea clădirii este:

$$Q_h = 46029,48 \left[\frac{kWh}{an} \right]$$



2.3.5.14 Consumul de energie pentru încălzire, Q_{fh}

$$Q_{fh} = Q_h + Q_{th} - Q_{rh,h} - Q_{rw,h}, \text{ unde:}$$

Q_{th} – totalul pierderilor de căldură datorate instalației de încălzire, inclusiv pierderile de căldură suplimentare datorate distribuției neuniforme a temperaturii în incinte și reglarea imperfectă a temperaturii interioare, în cazul în care nu sunt luate deja în considerare la temperatura convențională
 $Q_{th} = 10228,77$ [kWh/an]

$Q_{rh,h}$ – căldura recuperată de la subsistemul de încălzire: coloane + racorduri
 $Q_{rh,h} = 0,00$ [kWh/an]

$Q_{rw,h}$ – căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a.c.c. pe perioada de încălzire
 $Q_{rw,h} = 0,00$ [kWh/an]

Cu aceste date se obține:

$Q_{fh} = 56258,26$ [kWh/an]

2.3.5.15 Consumul specific de energie pentru încălzire

$$q_{inc} = Q_{fh} / A_{inc}$$

$$q_{inc} = 33,04 \text{ [kWh / m}^2 \text{ an]}$$

2.3.6 Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum

2.3.6.1 Volumul necesar de apă caldă de consum

Volumul teoretic de apă caldă necesar consumului se determină în funcție de destinația clădirii, de tipul consumatorului de apă caldă de consum și de numărul de utilizatori / unități de folosință.

Pentru stabilirea volumului necesar de apă caldă de consum se pornește de la relația de calcul:

$$V_{ac,zi} = \frac{a \cdot N_u}{1000} \quad \left[m^3 / zi \right]$$

în care:

a necesarul specific de apă caldă de consum, la $60^\circ C$, pentru unitatea de utilizare/folosință, pe perioada considerată; $\left[m^3 / zi \right]$

N_u numărul unităților de utilizare ori folosință a apei calde de consum (persoană, unitatea de suprafață, pat, porție etc)

$a = 5$ $\left[l / persoana \cdot zi \right]$

$N_u = S_u \cdot i_{loc}$ $\left[persoane \right]$

S_u este suprafața utilă $\left[m^2 \right]$

i_{loc} este indicele de ocupare $\left[persoane / m^2 \right]$

$N_u = 150$ $\left[persoane \right]$

$V_{ac,zi} = 0,75 \quad \left[m^3 / zi \right]$

Durata în zile de furnizare de apă caldă: 365

$V_{ac} = 252 \quad \left[m^3 \right]$



2.3.6.2 Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor și risipei de apă:

$$V_{ac} + V_{ac,c} = V_{ac} \cdot f_1 \cdot f_2 \quad \left[m^3/an \right]$$

în care:

f_1 depinde de tipul instalației la care este racordat punctul de consum

f_2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă

$f_1 = 1,2$ – pentru obiective alimentate în sistem local centralizat

$f_2 = 1,1$ – pentru instalații echipate cu baterii clasice

$$V_{ac} + V_{ac,c} = 332,64 \quad \left[m^3/an \right]$$

$$V_{pierderi} = V_{ac,c} = 80,64 \quad \left[m^3/an \right]$$

2.3.6.3 Pierderile de căldură aferente conductelor de distribuție a apei de consum

$$Q_{ac,d,i} = \frac{U_i \cdot L_i \cdot (\theta_{m,ac,d,i} - \theta_{amb}) \cdot t_{ac} \cdot z}{1000} \quad [kWh/an]$$

în care:

U_i : coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă

$U_i = 0,6 \quad [W/m \cdot K]$

L_i lungimea conductei $[m]$

$L_i = 101,07 [m]$

A_n – suprafața pardoselii spațiului deservit $[m^2]$

$A_n = 520,96 [m^2]$

$\theta_{m,ac,d,i}$ – temperatura medie a apei în conductă respectivă $[^\circ C]$

θ_{amb} – temperatura aerului ambient din zona de amplasare a conductei $[^\circ C]$

t_{ac} – durata de furnizare a apei calde de consum, respectiv intervalul de timp pentru care se face evaluarea $[zile/an]$

z – timpul efectiv de furnizare a apei calde $[ore/zi]$

$\theta_{amb} = 20 \quad [^\circ C]$

$\theta_{m,ac,d,i} = 55 \quad [^\circ C]$

$z = 12 \quad [ore/zi]$

$t_{ac} = 365 \quad [zile/an]$

Pentru întreaga instalație de distribuție, pierderea de căldură totală, calculată prin însumarea pierderilor de căldură aferente tronsoanelor de calcul componente este :

$$Q_p = \sum Q_{ac,d,i} \quad [kWh/an]$$

$$Q_p = 17842,88 \quad [kWh/an]$$

2.3.6.4 Cantitatea anuală medie de căldură pentru apei de consum

Se determină cantitatea anuală medie de căldură a apei calde livrate la consum din relația:

$$Q_{acm} = \frac{V_{ac} \cdot \rho \cdot c \cdot (t_{ac} - t_r)}{3,6 \cdot 10^6} + Q_p \quad [kWh/an]$$

în care :

t_{ac} – temperatura medie a apei calde consumate

t_r – temperatura medie a apei reci (anuală)



2.3.7.2 Eficiență energetică este:

$$q_{ilum} = \frac{W_{ilum}}{S_u} \quad [kWh/m^2 \cdot an]$$

$$q_{ilum} = 10,57 \quad [kWh/m^2 \cdot an]$$

2.3.8 Energia primară și emisiile de CO₂

2.3.8.1 Energia primară

$$E_p = Q_{f,h,l} \cdot f_{h,l} + W_{i,l} \cdot f_{i,l} + Q_{acm,h,l} \cdot f_{h,l} + Q_{sist,R,l} \cdot f_{i,l} \quad [kg/kWh]$$

$f_{h,l} = 1,1$ – factorul de conversie în energie primară pentru gaz; $[kg/kWh]$

$f_{i,l} = 2,8$ – factorul de conversie în energie primară pentru electricitate; $[kg/kWh]$
 $[kWh/an]$

$$E_p = 147537,94 \quad [kWh/an]$$

1.3.7.2 Emisia de CO₂

Se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare corespunzător:

f_{co_2i} este factorul de emisie

$$E_{co_2} = Q_{f,h,l} \cdot f_{h,co_2} + W_{i,l} \cdot f_{i,co_2} + Q_{acm,h,l} \cdot f_{h,co_2} + Q_{sist,R,l} \cdot f_{i,co_2} \quad [Kg/an]$$

$f_{h,co_2i} = 0,205 \quad [kg/kWh]$ - factorul de emisie la arderea gazului; se aplică energiei la sursa primară

$f_{i,co_2i} = 0,09 \quad [kg/kWh]$ - factorul de emisie electricitate;

$$E_{co_2} = 14306,71 \quad [Kg/an]$$

2.3.8.3 Indicele de emisie echivalent CO₂

$$i_{co_2} = \frac{E_{co_2}}{A_{inc}} \quad [KgCO_2/m^2 an]$$

$$i_{co_2} = 8,40 \quad [KgCO_2/m^2 an]$$

Auditator energetic pentru clădiri gradul I-
Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu



II.4. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

II.4.1 Informații generale

Clădirea:

Adresa:

Beneficiar:

Destinația principală a clădirii:

Tipul clădirii:

Anul construcției:

CORP C6

Municipiul Piatra Neamț, strada Mihai Viteazul, nr. 12,
județul Neamț

UAT MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

Școală

individuală

1977

Auditator energetic pentru clădiri: gradul I -

Data efectuării expertizei energetice:

Data întocmirii raportului de audit:

Conf.dr.ing. Vladimîr Corobceanu

2018

2018



II.4.2 Informații privind construcția

Caracteristici ale spațiului locuit/încălzit:

Suprafața utilă [m²]: 1702,49

Suprafața pardoselii spațiului încălzit [m²]: 449,41

Volumul spațiului încălzit [m³]: 6493,97

Înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 3,50 m

Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei

Pereți exteriori opaci

P.E.	Descriere	Arie [m ²]	Straturi componente (i → e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
Pereți Ext NV	Pereți beton armat 24 cm	49,35	Tencuială interioară	0,03	0,69
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
			Vată minerală	0,1	
			Strat protecție izolatie	0,05	
Pereți Ext SE	Pereți beton armat 24 cm	46	Tencuială interioară	0,03	0,71
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
			Vată minerală	0,1	
			Strat protecție izolatie	0,05	
Pereți Ext NE	Pereți beton armat 24 cm	94,85	Tencuială interioară	0,03	0,62
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
			Vată minerală	0,1	
			Strat protecție izolatie	0,05	
Pereți Ext SV	Pereți beton armat 24 cm	90,56	Tencuială interioară	0,03	0,60
			Beton armat	0,24	
			Tencuială exterioară	0,03	
			Vată minerală	0,1	
			Strat protecție izolatie	0,05	
Pereți Ext NV	Pereți de zidarie de caramida 24 cm	152,1	Tencuială interioară	0,015	0,49
			Zidărie de cărămidă plină	0,24	
			Tencuială exterioară	0,015	
			Vată minerală	0,1	
			Strat protecție izolatie	0,05	

Pereți SE	Ext	Pereți de zidarie de caramida 24 cm	152,59	Tencuială interioară	0,015	0,59
				Zidărie de cărămidă plină	0,24	
				Tencuială exterioară	0,015	
				Vată minerală	0,1	
				Strat protecție izolatie	0,05	
Pereți NE	Ext	Pereți de zidarie de caramida 24 cm	236,14	Tencuială interioară	0,015	0,50
				Zidărie de cărămidă plină	0,24	
				Tencuială exterioară	0,015	
				Vată minerală	0,1	
				Strat protecție izolatie	0,05	
Pereți SV	Ext	Pereți de zidarie de caramida 24 cm	228,64	Tencuială interioară	0,015	0,37
				Zidărie de cărămidă plină	0,24	
				Tencuială exterioară	0,015	
				Vată minerală	0,1	
				Strat protecție izolatie	0,03	
TOTAL			1050,23			

- Pereți de rost
- Pereți interiori spre spații neîncălzite – casa scării – nu este cazul
- Perete demisol spre subsol neîncălzit – nu este cazul
- Pereți exterior – casetați din lemn – nu este cazul
- Pereți exteriori – beton armat + 10 cm vată minerală**


Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială interioară	0,03	1,02	2,871
Beton armat	0,24	1,74	
Tencuială exterioară	0,03	1,02	
Vată minerală	0,10	0,04	
Tencuială armată	0,005	1,02	

Pereți exteriori – zidărie de cărămidă + 10 cm vată minerală

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Tencuială interioară	0,03	1,02	3,246
Zidărie de cărămidă	0,24	0,47	
Tencuială exterioară	0,03	1,02	
Vată minerală	0,10	0,04	
Tencuială armată	0,005	1,02	

• Placă pe sol

Alcătuire	d _j [m]	a _j ·λ _j [W/mK]	R [m ² K/W]
Strat de uzură	0,01	1,60	2,620 S. V. D.
Polistiren extrudat	0,08	0,035	
Placa beton armat	0,1	1,74	
Pitriș strat filtrant	0,1	1	
Pământ umed	2	2	



• Acoperiș șarpantă

Alcătuire	d_i [m]	$a_j \cdot \lambda_j$ [W/mK]	R [$m^2 K/W$]
Tencuială	0,015	0,92	6,118
Planșeu de beton	0,15	1,74	
Strat de pantă	0,07	1,16	
Vată minerală	0,25	0,04	
Podină	0,024	0,23	

• Ferestre / uși exterioare

Descriere	Suprafațe Ferestre+uși de PVC	Suprafațe Ferestre +Uși Al.	R' Ferestre+uși de PVC	R' Ferestre + Uși Al
	[m^2]	[m^2]	[$m^2 K/W$]	[$m^2 K/W$]
FE+UE NV	3.15		0,77	
FE+UE SE	6.5		0,77	
FE+UE NE	12.6		0,77	
FE+UE SV	16.89		0,77	
FE+UE NV	9.45		0,77	
FE+UE SE	8.96		0,77	
FE+UE NE	94.5		0,77	
FE+UE SV	102		0,77	
Total	254,05		0,77	
	254,05			

Element	Rezistență termică corectată [$m^2 K/W$]
Pereți Ext NV	1.97
Pereți Ext SE	2.02
Pereți Ext NE	1.79
Pereți Ext SV	1.73
Pereți Ext NV	2.50
Pereți Ext SE	2.68
Pereți Ext NE	2.78
Pereți Ext SV	2.47
Placă pe sol	2.90
Plăseu sub pod neîncălzit	5.32



Element	A [m ²]	R' [m ² ·K/W]
	1 2	3
Pereți Ext NV	49.35	1.97
Pereți Ext SE	46	2.02
Pereți Ext NE	94.85	1.79
Pereți Ext SV	90.56	1.73
Pereți Ext NV	152.1	2.50
Pereți Ext SE	152.59	2.68
Pereți Ext NE	236.14	2.78
Pereți Ext SV	228.64	2.47
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	3.15	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	6.5	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	12.6	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	16.89	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) NV	9.45	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) SE	8.96	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) NE	94.5	0.77
Tâmplărie ext (FE+UE) SV	102	0.77
Placă pe sol	449.41	2,90
Planșeu sub pod	449.41	5,32
Total Anvelopă [m²]	2203,1	
Volumul încălzit al clădirii V [m³]	6493,97	R'_{med} = 2,34

II.4.3 Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii și concluzii

II.4.3.1. Analiza economică

În cadrul auditului energetic s-au analizat variantele de îmbunătățire a performanțelor termice ale anvelopei prezentate.

- izolarea termică suplimentară a pereților exteriori cu minim 10 cm vată minerală dispusă prin exterior și racordată pe conturul gologorilor de tâmplărie pe o lățime de 30 cm, în grosime de 3 cm;
- izolarea termică suplimentară a planșeului superior cu vata minerală de 25 cm peste planșeu protejat cu o podină din lemn ignifugat, barieră de vaporii și folie anticondens sau o șapă slab armată;
- izolarea plăcii pe sol cu polistiren extrudat de 8 cm grosime.
- Tâmplărie înlocuită acolo unde este cazul și montarea unor clapete de ventilare la toate ferestrele din clădire.

Date de intrare :

costuri utilități (prețuri estimative):

- energie termică - 0,1 euro/kWh
- materiale termoizolante (prețuri estimative):
- vată minerală: 85,0 euro/mc
- polistiren extrudat: 200 euro/mc
- tâmplărie PVC sau lemn stratificat cu clapetă pentru ventilare cu geam termopan: 120 euro/mp
- clapetă de ventilare: 30 euro/mp
- tâmplărie Aluminiu cu clapetă pentru ventilare cu geam termopan: 110 euro/mp

N – durata fizică de viață a sistemului analizat – 15 ani

Valoarea netă actualizată :

$$VNA = C_o + C_E \cdot X$$



$$X = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1+f}{1+i} \right)^t$$

C_o – costul investiției totale în anul zero (euro) – nu se evaluează
 C_E – costul anual al energiei consumate, la nivelul anului de referință.
 F – rata anuală de creștere a costului căldurii, $f = 0,5$;
 i – rata anuală de depreciere a monedei euro, $i = 0,1$

$X = 20,45$

$\Delta VN \text{ (m)} = C_m - \Delta C_E \cdot X$ și trebuie să aibă valoare negativă pentru lucrări de modernizare energetică eficiente.

C_m – costul investiției aferente proiectului de modernizare energetică ;

$\Delta C_E = c \cdot \Delta E$

ΔE – economia anuală de energie estimată [kWh/an]

c – costul unității de energie [Euro/kWh]

Costul unității de căldură economisită (costul unui kWh economisit):

$$e = \frac{C_m}{\Delta E} \quad [\text{Euro/kWh}]$$

1. Determinarea costurilor de investiții ca urmare a aplicării soluțiilor de modernizare energetică

Costul investițiilor pentru aplicarea soluțiilor de izolare termică se determină cu relațiile următoare:

- izolații pereți exteriori opaci cu 10 cm vată minerală, racordat pe conturul tâmplăriei noi pe o lățime de 30 cm și pe o grosime de 3 cm:

$$C_T = (34 \cdot A_{iz} + 35 \cdot V_{iz}) = 34 \cdot 68,95 + 35 \cdot 105 = 6020 \quad (\text{€})$$

- izolații planșeu superior șarpantă cu 25 cm vata minerală:

$$C_T = (22 \cdot A_{iz} + 85 \cdot V_{iz}) = 85 \cdot 112,35 = 9550 \quad (\text{€})$$

- izolații placă pe sol ce 8 cm vata polistiren extrudat:

$$C_T = (22 \cdot A_{iz} + 200 \cdot V_{iz}) = 200 \cdot 35,95 = 7190 \quad (\text{€})$$

- înlocuire tâmplărie cu PVC sau lemn stratificat cu clapetă cu geam termoizolant:

$$C_T = (120 \cdot A_{iz}) = 120 \cdot 254,05 = 30486(\text{€})$$

- clapetă de ventilare:

$$C_T = (30 \cdot A_{iz}) = 30 \cdot 254,05 = 7622(\text{€})$$

unde:

C_T reprezintă costul investiției estimat în euro;

A_{iz} – suprafața elementelor de închidere care se izolează suplimentar;

V_{iz} – volumul izolației termice aplicate;

A_{TE} – suprafața tâmplăriei exterioare care va fi înlocuită



II.4.3.2. Concluzii

In urma analizei termoenergetice si auditului efectuat pot fi formulate urmatoarele concluzii:

- In situatiua actuală, clădirea prezintă un nivel de protecție termică redus, cu mult inferior exigențelor actuale referitoare la utilizarea eficientă a energiei.
- Pentru reducerea consumurilor energetice în exploatare și ameliorarea condițiilor de confort au fost propuse măsuri de reabilitare termică a clădirii. Variantele analizate și calculate sunt prezentate în tabelul următor.

II.4.3.3. Sinteza soluțiilor de reabilitare termoenergetică

CORP C6

Municipiul Piatra Neamț, strada Mihai Viteazu, nr.12, județul Neamț

Varianta 1

Nr. crt.	Soluții de modernizare	Material	Grosime strat (cm)
1.	Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială armată	Polistiren expandat	8
2.	Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a soclului pereților existenți, protejată cu tencuială armată	Polistiren extrudat	8
3.	Izolație termică pereți exteriori pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime, pe suprafața apă a pereților existenți, protejată cu tencuială armată	Polistiren expandat	3
4.	Izolare termică a planșeu superior protejată cu o barieră de vapori și folie anticondens și cu podină din lemn ignifugat	Vată minerală	10
5.	Izolație termică la placa pe sol	Polistiren extrudat	8
6.	Înlocuire tâmplărie necorespunzătoare	PVC + geam termopan	
7.	Clapetă pentru controlul evacuării vaporilor de apă	Toate ferestrele din clădire	

CORP C6

Municipiul Piatra Neamț, strada Mihai Viteazu, nr.12, județul Neamț

Varianta 2

Nr. crt.	Soluții de modernizare	Material	Grosime strat (cm)
1.	Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejată cu tencuială armată	Vată minerală bazaltică	10
2.	Izolație termică pereți exteriori pe suprafața exterioară a soclului pereților existenți, protejată cu tencuială armată	Polistiren extrudat	10
3.	Izolație termică pereți exteriori pe conturul golurilor de tâmplărie pe 20 cm lățime, pe suprafața apă a pereților existenți, protejată cu tencuială armată	Polistiren extrudat	3
4.	Izolare termică la planșeu superior protejată cu o șapă armată, barieră de vapori și folie anticondens sau protejată cu podină din lemn ignifugat	Vata minerală	25
5.	Izolație termică la placa pe sol	Polistiren extrudat	8
6.	Înlocuire tâmplărie necorespunzătoare	PVC + geam termoizolant	
7.	Clapetă pentru controlul evacuării vaporilor de apă	Toate ferestrele din clădire	



Fază de analiză	Consumul specific de energie pentru încălzire	Consumul specific de energie pentru iluminat	Consumul specific de energie pentru acc	Energia primară consumată	Indicele de emisie echivalent CO ₂
	[kWh/m ² an]	[kWh/m ² an]	[kWh/m ² an]	[kWh/an]	[kgCO ₂ /m ² an]
Clădire inițială	130.465	12.006	18.825	301559.027	27.826
Clădire de referință	51.683	12.006	18.825	154021.426	11.676
Clădire ameliorată	33.045	10.573	18.825	147537.941	8.403
Economie de energie					
[kWh/m ² an]	97.420	1.433	0.000	147537.600	16.150
Procentual	74.672	11.937	0.000	51.075	69.800

În vederea obținerii unei cantități de energie din resurse regenerabile echivalentă unui procent de minim 10 % din cantitatea de energie primară consumată, s-a propus utilizarea a două pompe de căldură de 30 kW fiecare, dotate cu două buffere de 1000 l pentru schimb de căldură. Raportarea se va face la întregul complex de clădiri.

Cele două pompe se vor monta în camera centralelor clădirii C5. Astfel, acestea vor acoperi necesarul anual de energie pentru încălzit al clădirilor C1, C3, C4, C5 și C6. S-a luat în considerare un regim de funcționare după cum urmează:

- În timpul sezonului de încălzire (213 zile) energia termică produsă de pompe se va utiliza pentru încălzirea clădirilor, cu o funcționare de 8 h/zi;
- În afara sezonului de încălzire (152 zile) energia termică produsă de pompe se va utiliza pentru producerea apei calde de consum, cu o funcționare de 3 h/zi.

Ponderea energiei produse de pompe în consumul total de energie primară pentru întregul ansamblu de clădiri este calculat în tabelul următor:

Corp clădire	Energia primară consumată [kWh]	Energie pentru acc consumată (152 zile) [kWh]	Energie produsă de pompe [kWh]		Pondere în consumul total de energie primară
			În timpul sezonului de încălzire (213 zile)	În afara sezonului de încălzire (152 zile)	
Corp 1	298235.522	113281,56			
Corp 3	83411.6954	14324,78			
Corp 4	277085.2944	39796,50			
Corp 5	94925.78551	23502,83			
Corp 6	147537.9411	32048,95			
Total	901196.239	222954,62	102240	27360	= (102240+27360) / 901196.239 *100 = 14,38 %

În urma analizei celor două soluții de modernizare din punct de vedere termoenergetic, se recomandă ca variantă de modernizare finală, varianta 2.

Auditator energetic pentru clădiri gradul I-
Conf.dr.ing. Vladimir Corobceanu




ANEXE


**1. PLAN DEMISOL EXISTENT, PLAN PARTER EXISTENT,
PLAN EТАJ 1 EXISTENT, PLAN EТАJ 2 EXISTENT, SECTIUNE
TRANSVERSALĂ EXISTENTĂ**

2. 2. SOLUȚII TEHNICE DE PRINCIPIU – DETALII

(conform SC007/2013)




Detalii zidărie

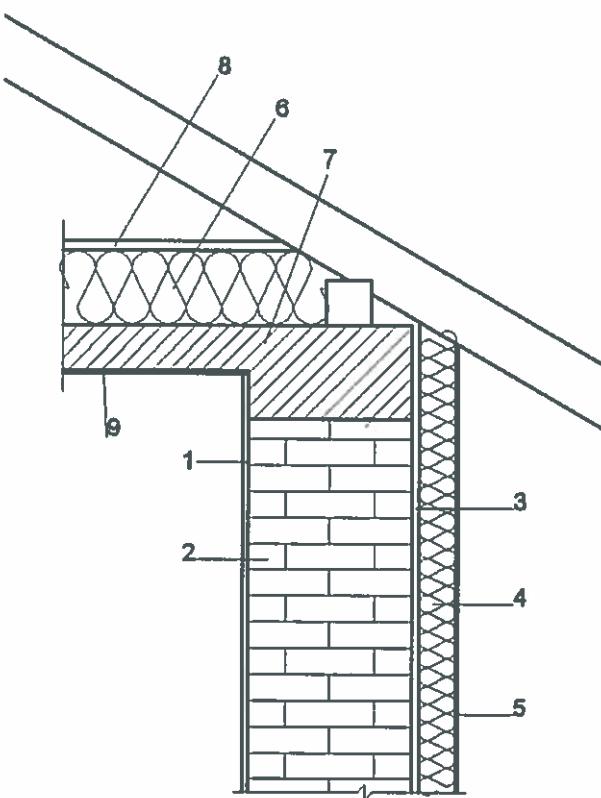


Detaliu de streașină

- 1- Tencuiala interioară
- 2- Zidărie
- 3- Tencuiala exterioră
- 4- Izolație termică perete – VM
- 5- Tencuiala minerală armată
- 6- Izolație termică planșeu – VM
- 7- Planșeu b.a. + centură
- 8- Podină din lemn sau șapă slab armată
- 9- Tencuiala tavan M10

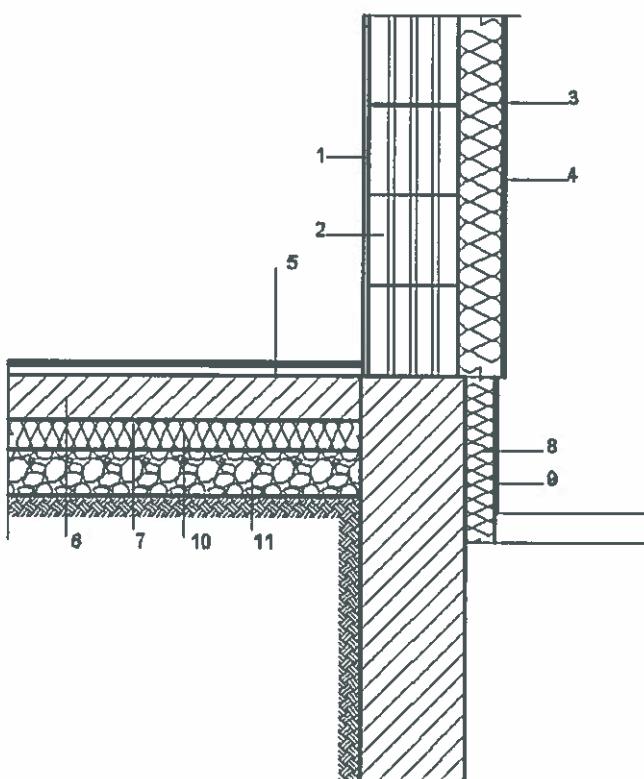

Detaliu de soclu


- 1- Tencuiala interioară
- 2- Zidărie
- 3- Izolație termică perete – VM
- 4- Tencuiala minerală armată
- 5- Strat de uzură planșeu peste demisol
- 6- Planșeu b.a.
- 7- Tencuiala tavan demisol
- 8- Izolație perete demisol – polistiren extrudat
- 9- Tencuiala minerală soclu
- 10- Izolație placă pe sol – polistiren extrudat
- 11- Strat de balast

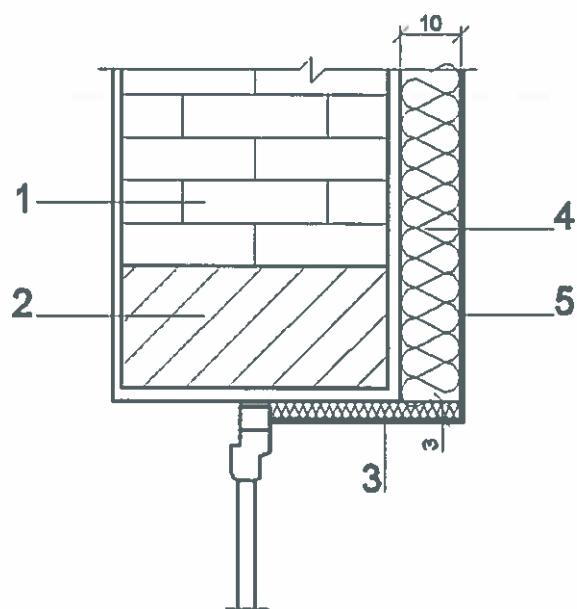

Detaliu contur tâmplărie

- 1- Zidărie
- 2- Buiandrug
- 3- Izolație termică racordată pe contur (VM sau pol. extrudat)
- 4- Izolație termică perete – VM
- 5- Tencuială minerală armată



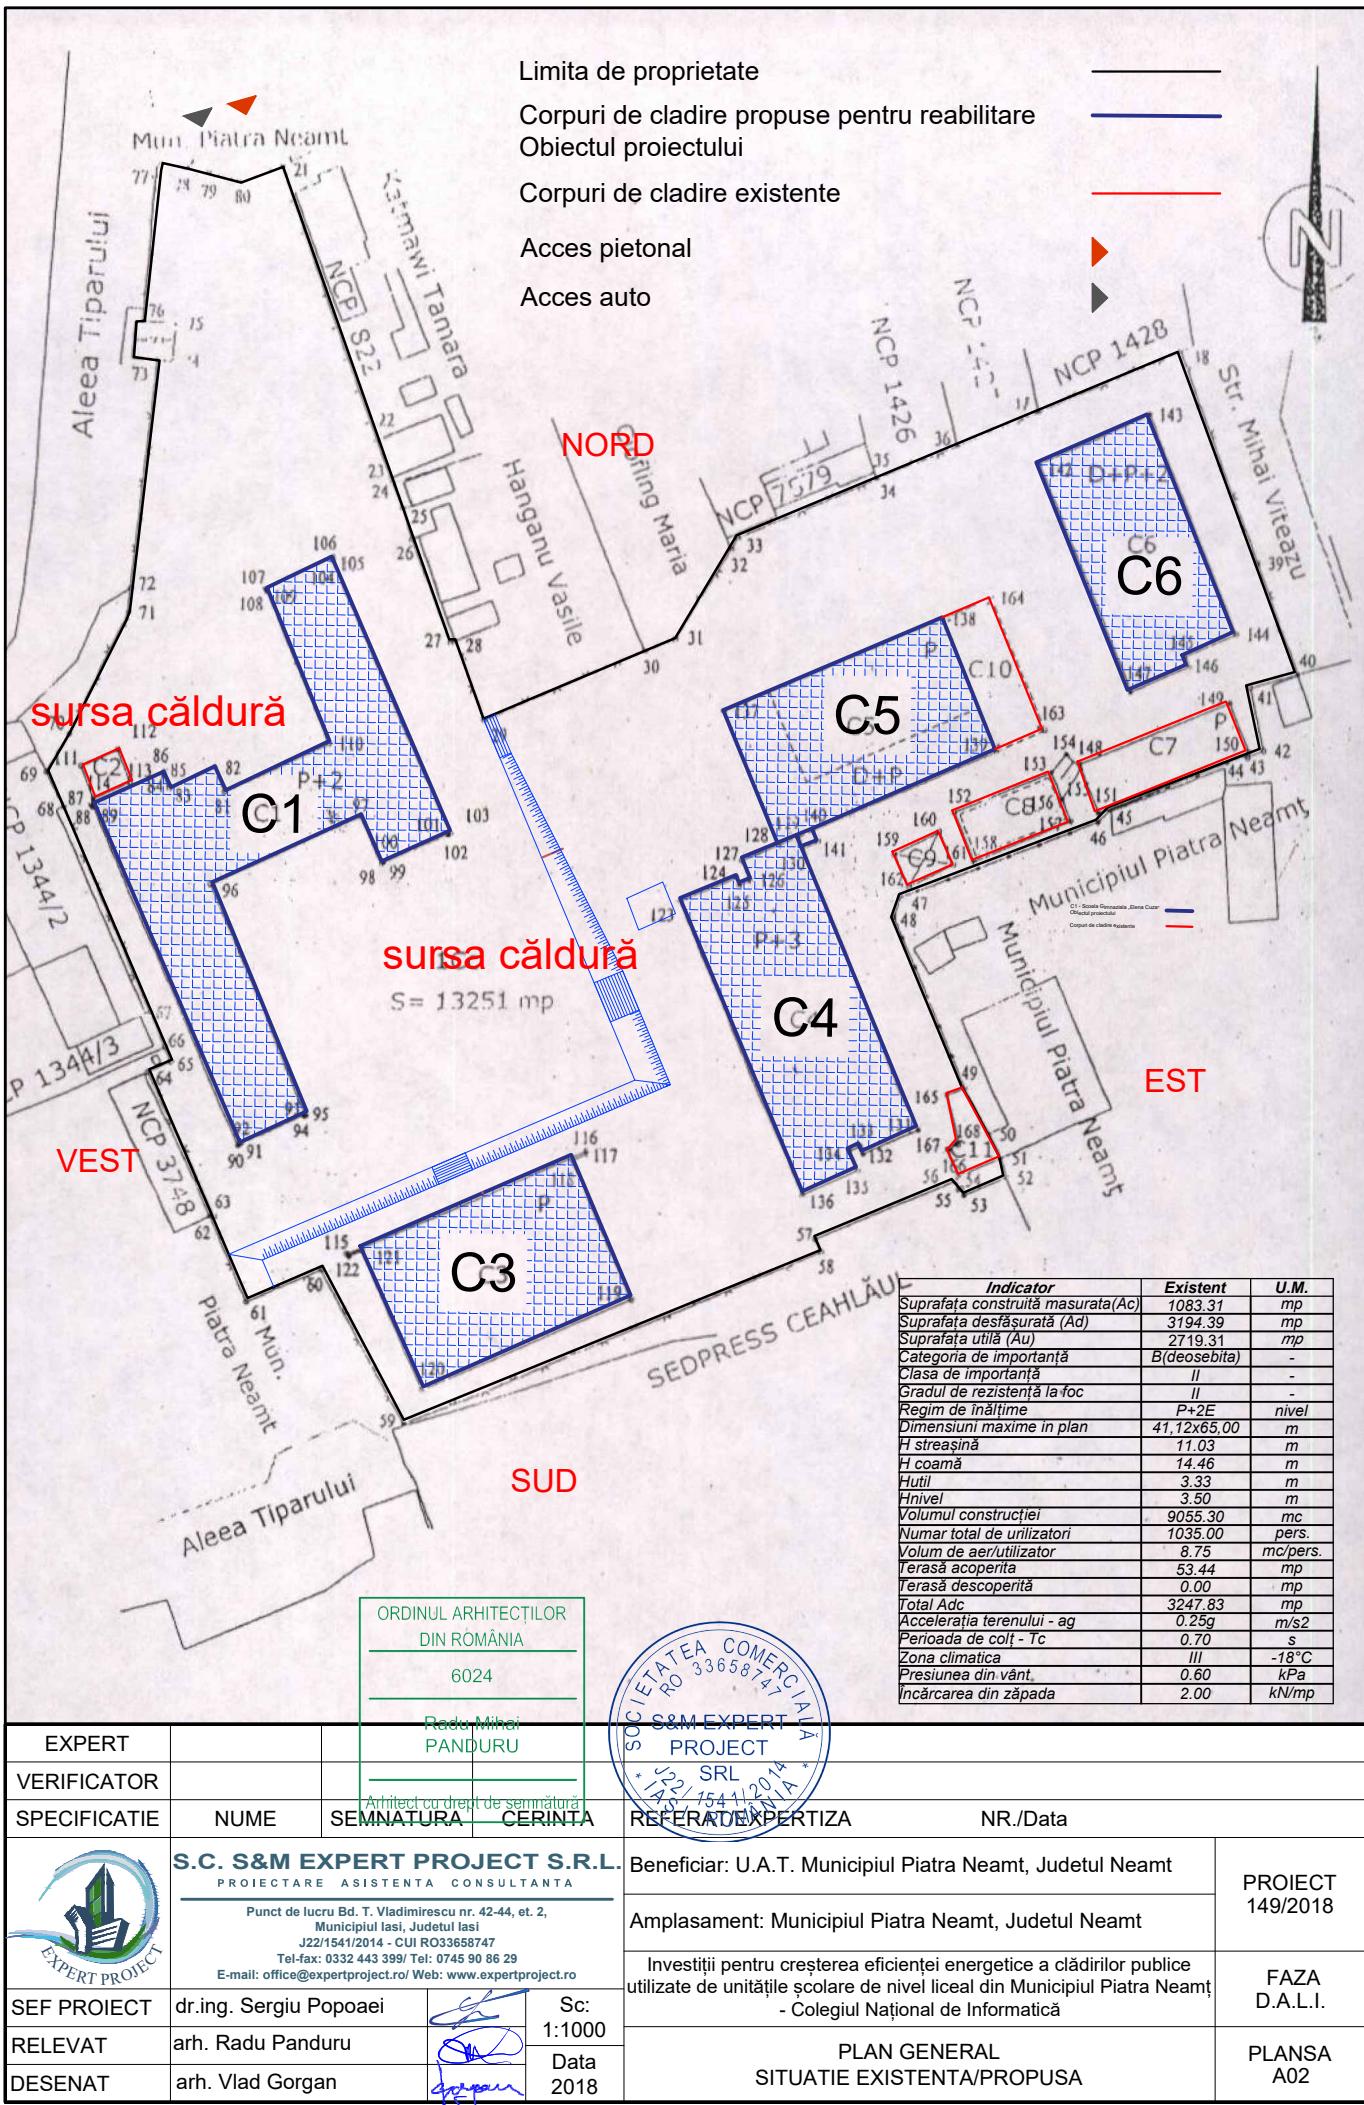

MEDIA PONDERATĂ PENTRU INDICATORII SPECIFICI

R4	Consum anual specific de energie primara in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (kWh/mp an)		
	Valoare la inceputul implementarii (kWh/mp an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/mp an)	Diferenta
C1-C3-C4-C5-C6	296,810	82,693	214,117
R5	din care pentru incalzire/racire		
	Valoare la inceputul implementarii (kWh/mp an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/mp an)	Diferenta
C1-C3-C4-C5-C6	257,786	44,936	212,850

CORP DE CLĂDIRE C6

R1 Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

	Suprafata utila incalzita (mp)	Valoare la inceputul implementarii (kgCO2/mp an)	Valoare la finalul implementarii (kgCO2/mp an)	Valoare la inceputul implementarii (echivalent toCO2)	Valoare la finalul implementarii (echivalent to CO2)	Diferent a (CO34)
C6	1.702,490	27,826	8,403	47,373	14,306	33,067
TOTAL	1.702,490	27,826	8,403	47,373	14,306	33,067

R2 Consum anual de energie primara (kWh/an)

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/an)	Diferenta (CO32)
C6	301.559,027	147.537,941	154.021,086
TOTAL	301.559,027	147.537,941	154.021,086

R3 Consum anual de energie finala in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (tep)

	Suprafata utila incalzita (mp)	Valoare la inceputul implementarii (kWh/mp an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/mp an)	Valoare la inceputul implementarii (tep)	Valoare la finalul implementarii (tep)	Diferent a
C6	1.702,490	161,296	62,443	23,616	9,143	14,473
TOTAL	1.702,490	161,296	62,443	23,616	9,143	14,473

R4 Consum anual specific de energie primara in cladirea publica (utilizand surse neregenerabile) (kWh/mp an)

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/mp an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/mp an)	Diferenta
C6	161,296	62,443	98,853
TOTAL	161,296	62,443	98,853

R5 din care pentru incalzire/racire

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/mp an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/mp an)	Diferenta
C6	130,465	33,045	97,420
TOTAL	130,465	33,045	97,420

R6 Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile (kWh/an) total-la nivel

de proiect

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/an)	DIFERENTA
C6	0,000	20.670,967	-20.670,967

R7 din care pentru incalzire/racire

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/an)
C6	0	16.738,063

**R8 din care pentru
acc**

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/an)
C6	0	3.932,905

R9 din care pentru iluminat

	Valoare la inceputul implementarii (kWh/an)	Valoare la finalul implementarii (kWh/an)
C6	0	0,000



Întocmit,
S.C. EXPERT PROJECT TEAM S.R.L.
Iași

Arh. Radu-Mihai Panduru
2021

Conf. Dr. Ing. Corobceanu Vladimir

